

ÉVES ENERGETIKAI SZAKREFERENS JELENTÉS 2024.01.01 - 2024.12.31

Cola-Cola HBC Magyarország Kft.

2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.



**Coca-Cola HBC
Hungary**

IPSOL Rendszerház Zrt.

1115 Budapest, Bartók Béla út 152/H



IPSOL

E-mail: ipsol@ipsol.hu
Internet: www.ipsol.hu

Adószám: 27112496-2-43
Cégjegyzék sz.: 01-10-140541


Cola-Cola HBC Magyarország Kft.

Éves energetikai szakreferens jelentés: 2024.01.01 - 2024.12.31


ZALASZENTGRÓT GYÁR ÉS DEPÓ ÖSSZES ENERGIA FELHASZNÁLÁSA

Besorolási kategória	Energia fogy.	CO ₂ kibocsátás	Nettó költség
Vásárolt energia:	7 319,93 MWh	431,9579 tonna	427 768,68 ezer Ft
Társaság által felhasznált energia:	7 319,93 MWh	431,9579 tonna	427 768,68 ezer Ft
Épületekre fordított energia:	725,29 MWh	6,4194 tonna	51 369,30 ezer Ft
Tevékenységre fordított energia:	6 594,63 MWh	425,5384 tonna	376 399,37 ezer Ft


EN.FOGYASZTÁS MEGOSZLÁSA KATEGÓRIÁNKÉNT

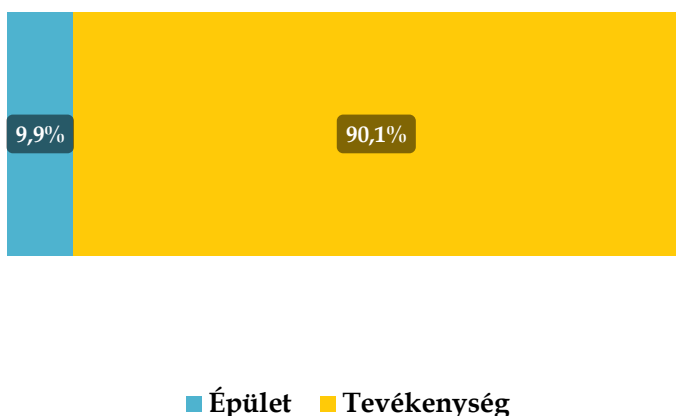

SAJÁT EN.FOGYASZTÁS MEGOSZLÁSA EN. TÍPUSONKÉNT

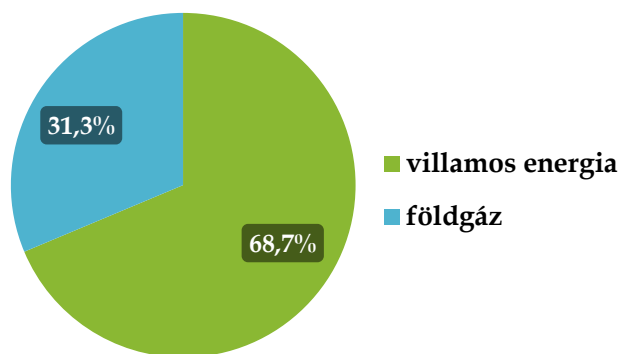

ÖSSZES SAJÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS

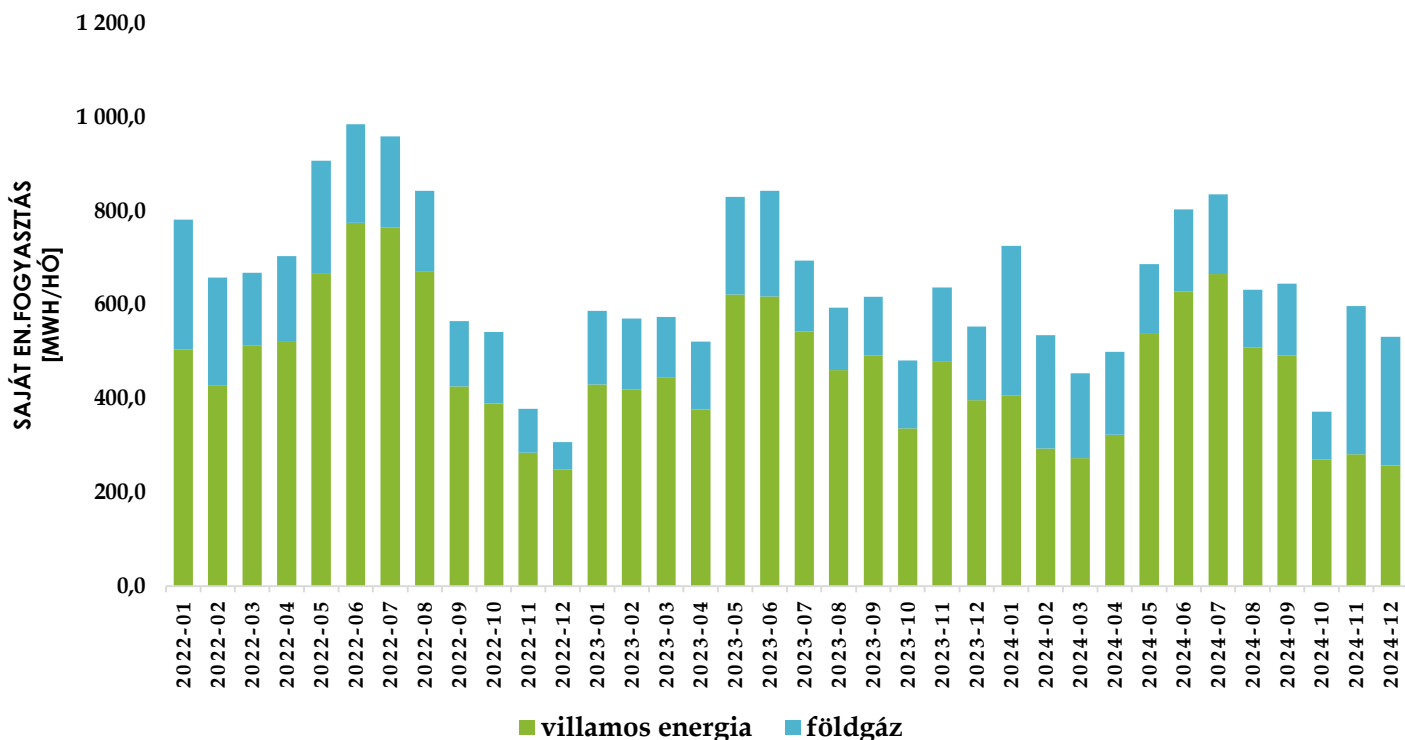


Cola-Cola HBC Magyarország Kft.

Éves energetikai szakreferens jelentés: 2024.01.01 - 2024.12.31


ZALASZENTGRÓT GYÁR ÉS DEPÓ VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁSA

Besorolási kategória	Energia fogy.	Fajlagos fogy.	Előző évi fogy.
Vásárolt energia:	4 936 166,25 kWh	30,8598 Wh/l	5 621 229,10 kWh
Társaság által felhasznált energia:	4 936 166,25 kWh	30,8598 Wh/l	5 621 229,10 kWh
Épületekre fordított energia:	689 868,75 kWh	4,3129 Wh/l	478 480,30 kWh
Tevékenységre fordított energia:	4 246 297,50 kWh	26,5469 Wh/l	5 142 748,80 kWh

VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS MEGOSZTLÁSA

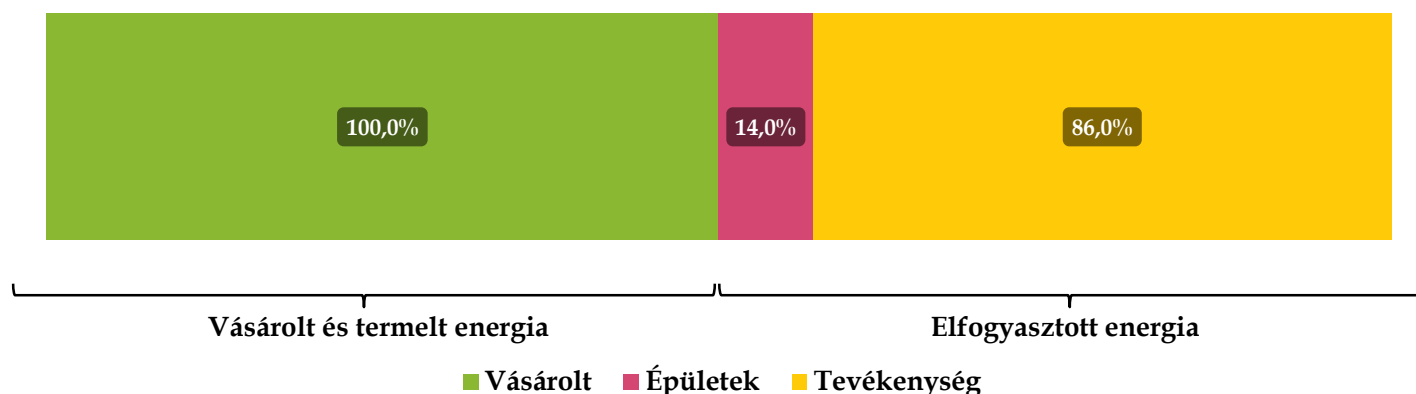

SAJÁT VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS

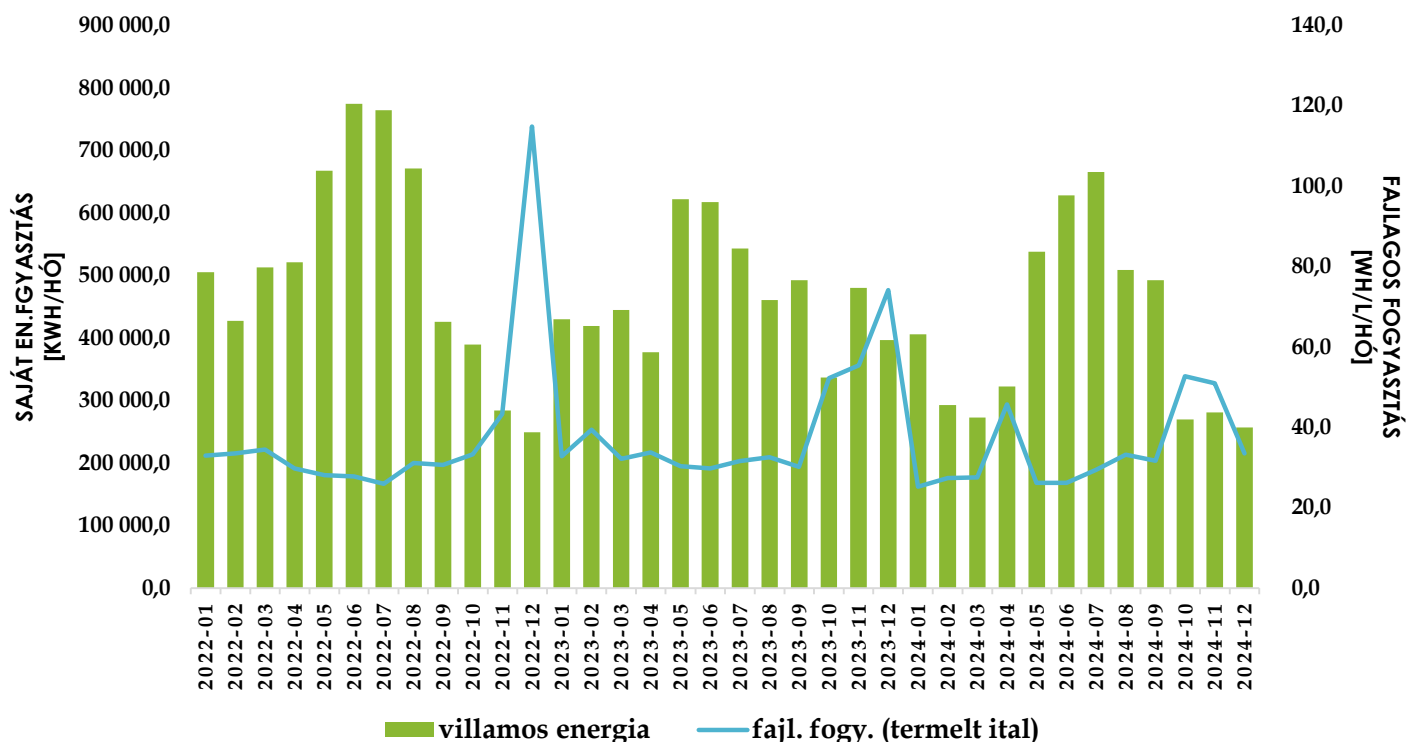

Cola-Cola HBC Magyarország Kft.
Éves energetikai szakreferens jelentés: 2024.01.01 - 2024.12.31

ZALASZENTGRÓT GYÁR ÉS DEPÓ VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁSA - ALTERÜLETEK


Terület megnevezése	Energia fogyasztás		Fogy. arány
	Mennyiség	[MWh]	
Zala - Gyártósorok	1 390 574 kWh	1 390,574	28,19%
Zala - 40 bar kompresszorok	810 505 kWh	810,505	16,42%
Zala - Méretlen területek	739 098 kWh	739,098	14,97%
Zala - 8 bar kompresszorok	540 833 kWh	540,833	10,96%
Zala - Kútház	432 586 kWh	432,586	8,76%
Zala - Légkezelők	394 624 kWh	394,624	7,99%
Zala - Hűtőgépek	229 151 kWh	229,151	4,64%
Zala - Világítás és épület	221 780 kWh	221,780	4,49%
Zala - Vízkezelő	69 306 kWh	69,306	1,40%
Zala - MECO berendezés [Smart water]	54 950 kWh	54,950	1,11%
Zala - Carrier hőszivattyúk és kazánház	41 415 kWh	41,415	0,84%
Zala - Depó	11 344 kWh	11,344	0,23%

Cola-Cola HBC Magyarország Kft.
Éves energetikai szakreferens jelentés: 2024.01.01 - 2024.12.31


ZALASZENTGRÓT GYÁR ÉS DEPÓ FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÁSA

Besorolási kategória	Energia fogy.	CO ₂ kibocsátás	Előző évi fogy.
Vásárolt energia:	226 464,22 Nm ³	431,9579 tonna	179 011,34 Nm ³
Társaság által felhasznált energia:	226 464,22 Nm ³	431,9579 tonna	179 011,34 Nm ³
Épületekre fordított energia:	3 365,54 Nm ³	6,4194 tonna	3 940,05 Nm ³
Tevékenységre fordított energia:	223 098,68 Nm ³	425,5384 tonna	175 071,30 Nm ³

FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA

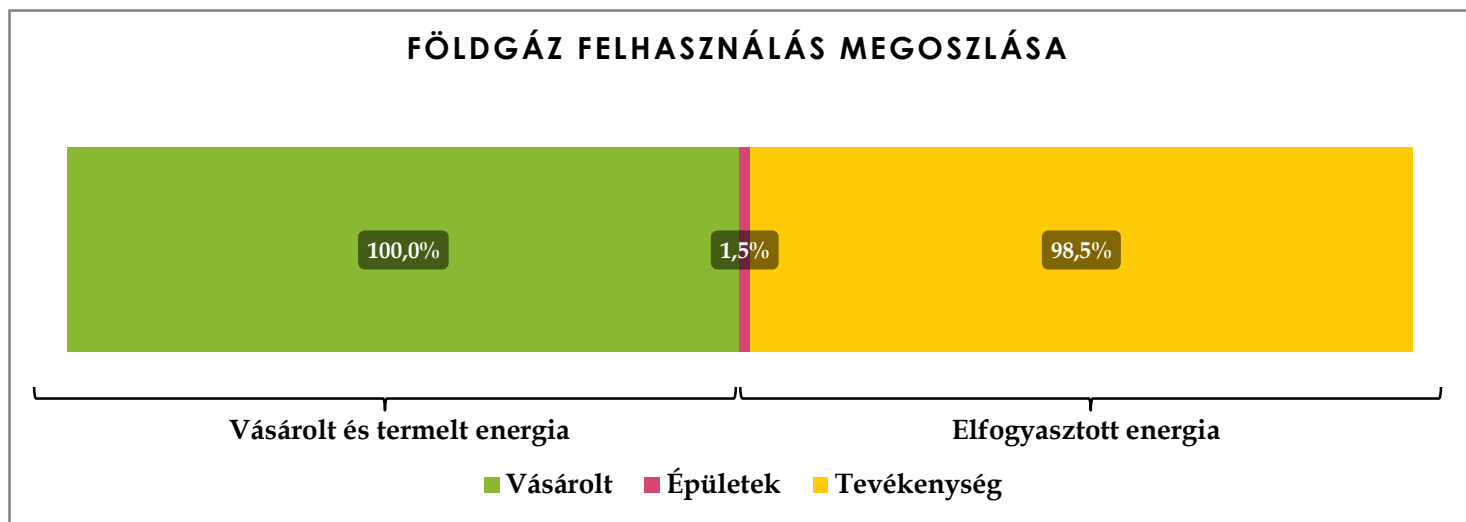

SAJÁT FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÁS

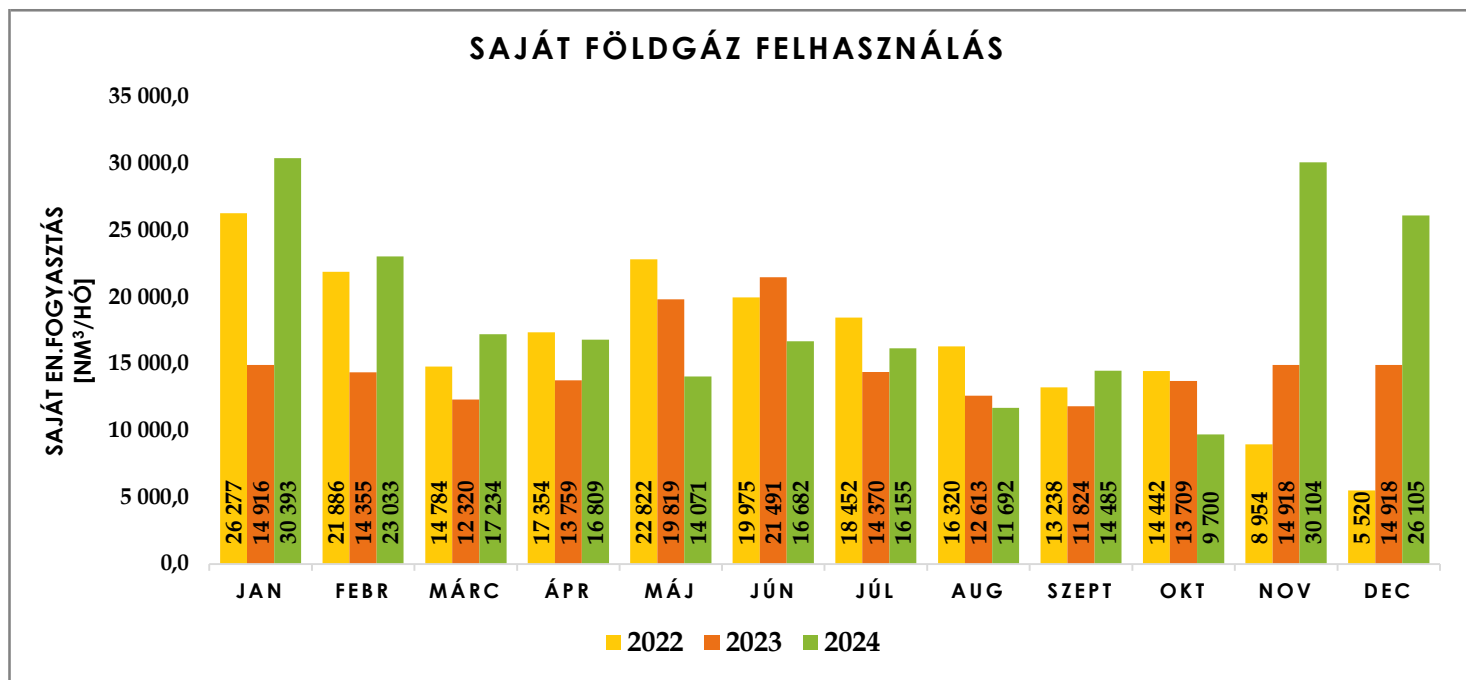


Terület megnevezése	Energia fogyasztás		Fogy. arány
	Mennyiség	[MWh]	
Zala - CIP és fűtés	186 078,7 Nm ³	1 958,663	82,16%
Zala - MECO berendezés [Smart water]	37 020,0 Nm ³	389,672	16,35%
Zala - Depó	3 365,5 Nm ³	35,426	1,49%

Cola-Cola HBC Magyarország Kft.
Éves energetikai szakreferens jelentés: 2024.01.01 - 2024.12.31


ZALA - CIP ÉS FŰTÉS FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÁSA

Besorolási kategória	Energia fogy.	CO ₂ kibocsátás	Előző évi fogy.
Vásárolt energia:	186 078,68 Nm ³	354,9265 tonna	175 071,30 Nm ³
Társaság által felhasznált energia:	186 078,68 Nm ³	354,9265 tonna	175 071,30 Nm ³
Tevékenységre fordított energia:	186 078,68 Nm ³	354,9265 tonna	175 071,30 Nm ³

FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA

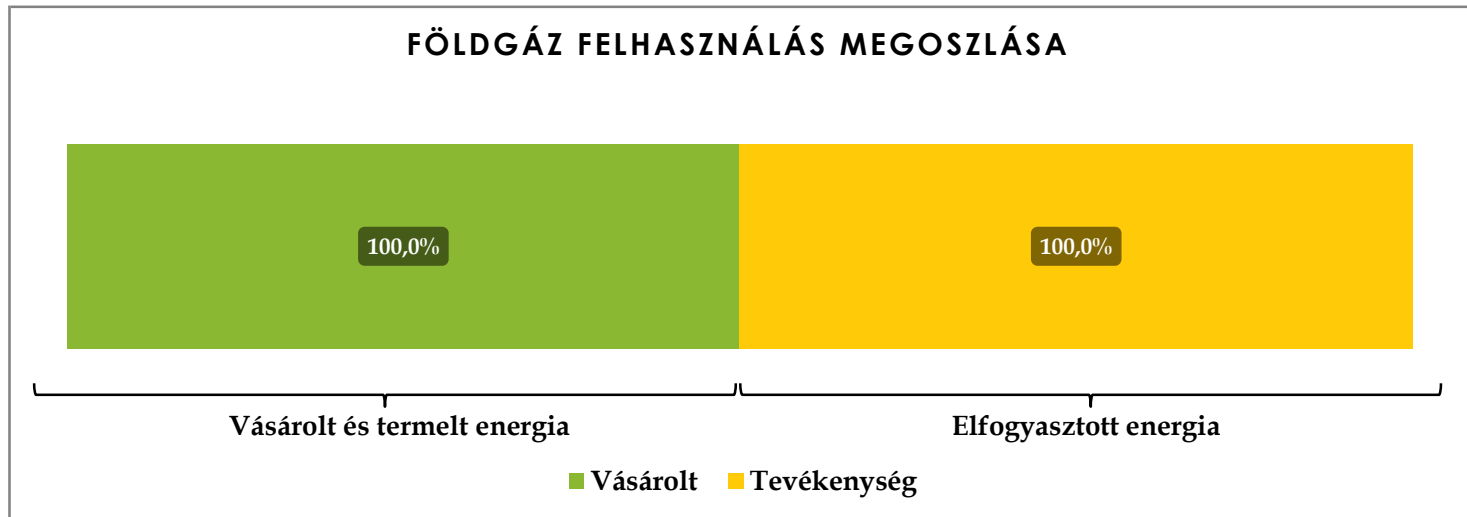

SAJÁT FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÁS

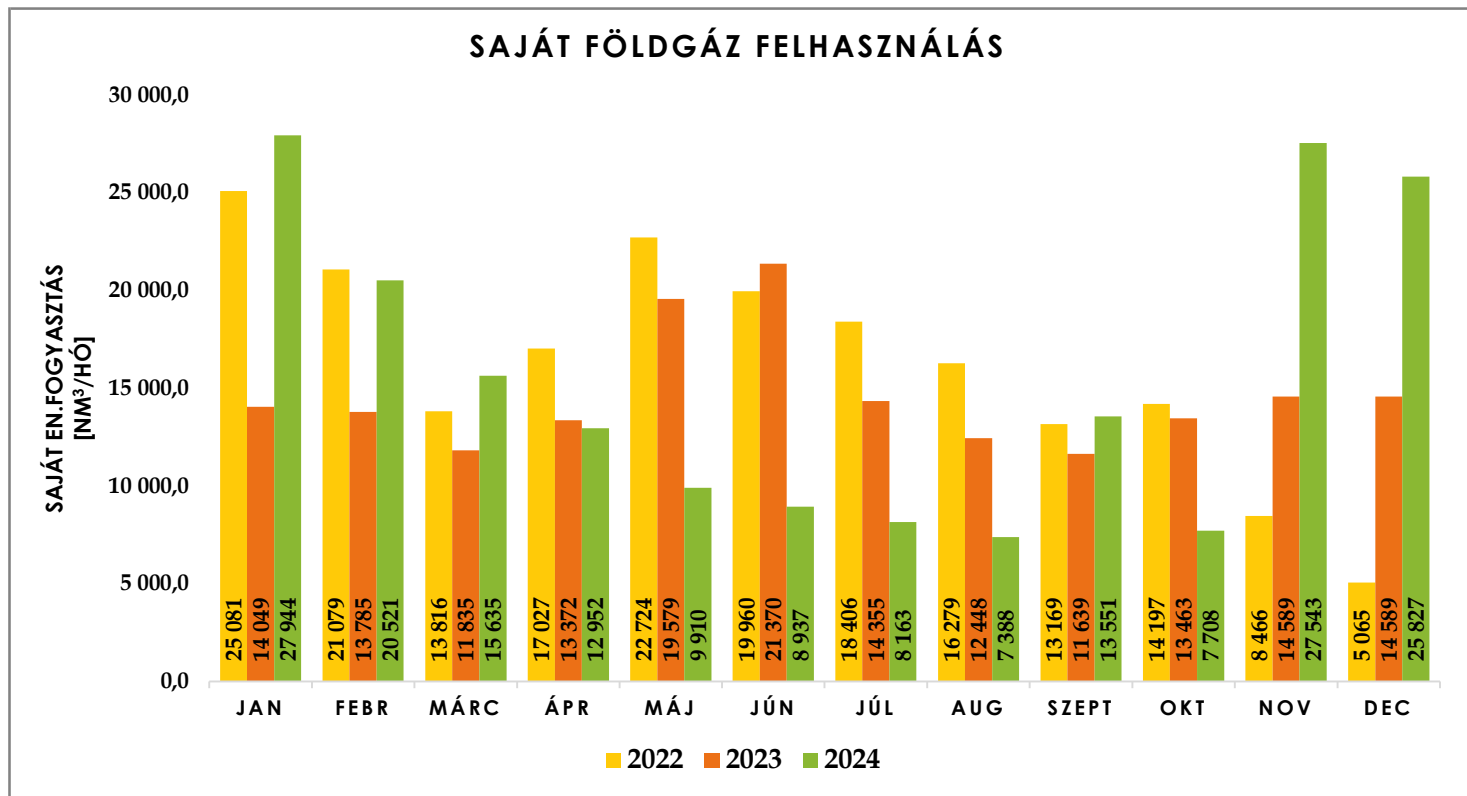

Nyilvántartott energia mérés megnevezése	Tárolt adat forrása	Mért adat	Energia fogy.	Me.	Fogy. arány
G01NAE - Főmérő [depó fogyasztása nélkül]	Elosztói távleolvasás	226 464,2	186 078,7	Nm ³	100,00%


Cola-Cola HBC Magyarország Kft.

Éves energetikai szakreferens jelentés: 2024.01.01 - 2024.12.31

ZALA - GYÁRTÓSOROK ÖSSZES ENERGIA FELHASZNÁLÁSA


Besorolási kategória	Energia fogy.	CO ₂ kibocsátás	Nettó költség
Vásárolt energia:	1 390,57 MWh	0,0000 tonna	101 541,01 ezer Ft
Társaság által felhasznált energia:	1 390,57 MWh	0,0000 tonna	101 541,01 ezer Ft
Tevékenységre fordított energia:	1 390,57 MWh	0,0000 tonna	101 541,01 ezer Ft

EN.FOGYASZTÁS MEGOSZLÁSA KATEGÓRIÁNKÉNT

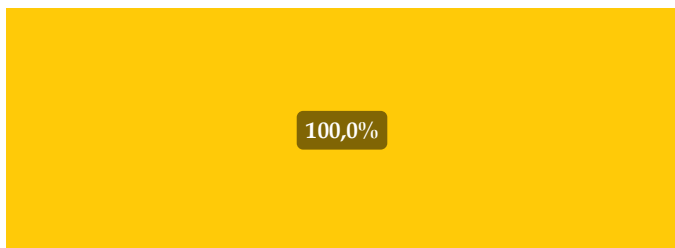


■ Tevékenység

SAJÁT EN.FOGYASZTÁS MEGOSZLÁSA EN. TÍPUSONKÉNT

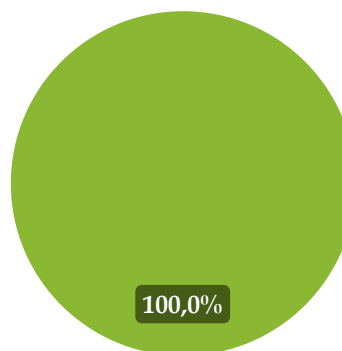

■ villamos energia

ÖSSZES SAJÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS

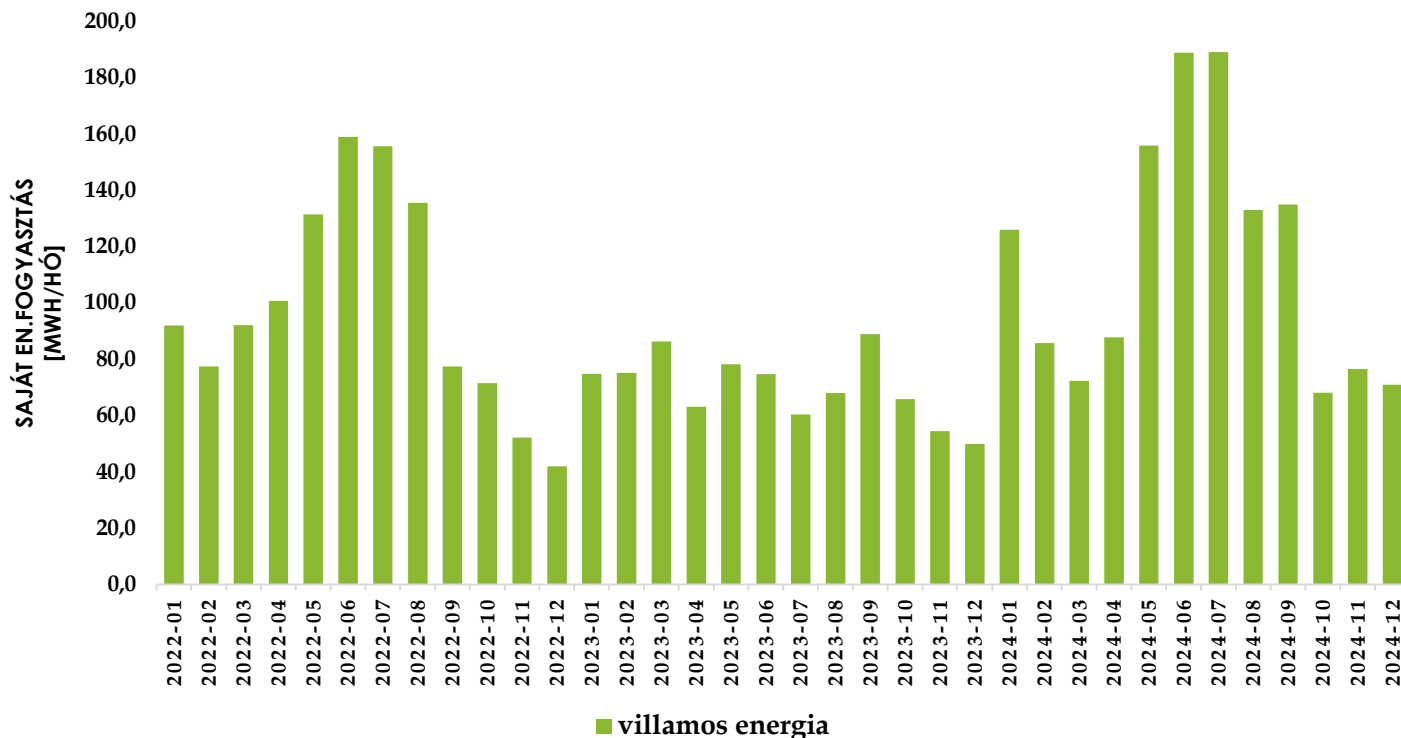


Cola-Cola HBC Magyarország Kft.

Éves energetikai szakreferens jelentés: 2024.01.01 - 2024.12.31


ZALA - GYÁRTÓSOROK VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁSA

Besorolási kategória	Energia fogy.	CO ₂ kibocsátás	Nettó költség
Vásárolt energia:	1 390 574,32 kWh	0,0000 tonna	101 541,01 ezer Ft
Társaság által felhasznált energia:	1 390 574,32 kWh	0,0000 tonna	101 541,01 ezer Ft
Tevékenységre fordított energia:	1 390 574,32 kWh	0,0000 tonna	101 541,01 ezer Ft

VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA

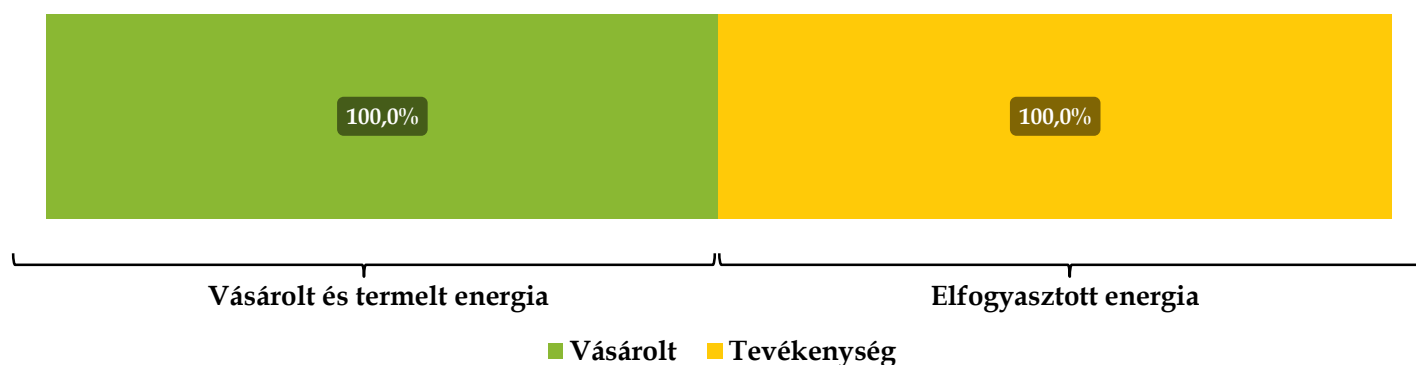

SAJÁT VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS

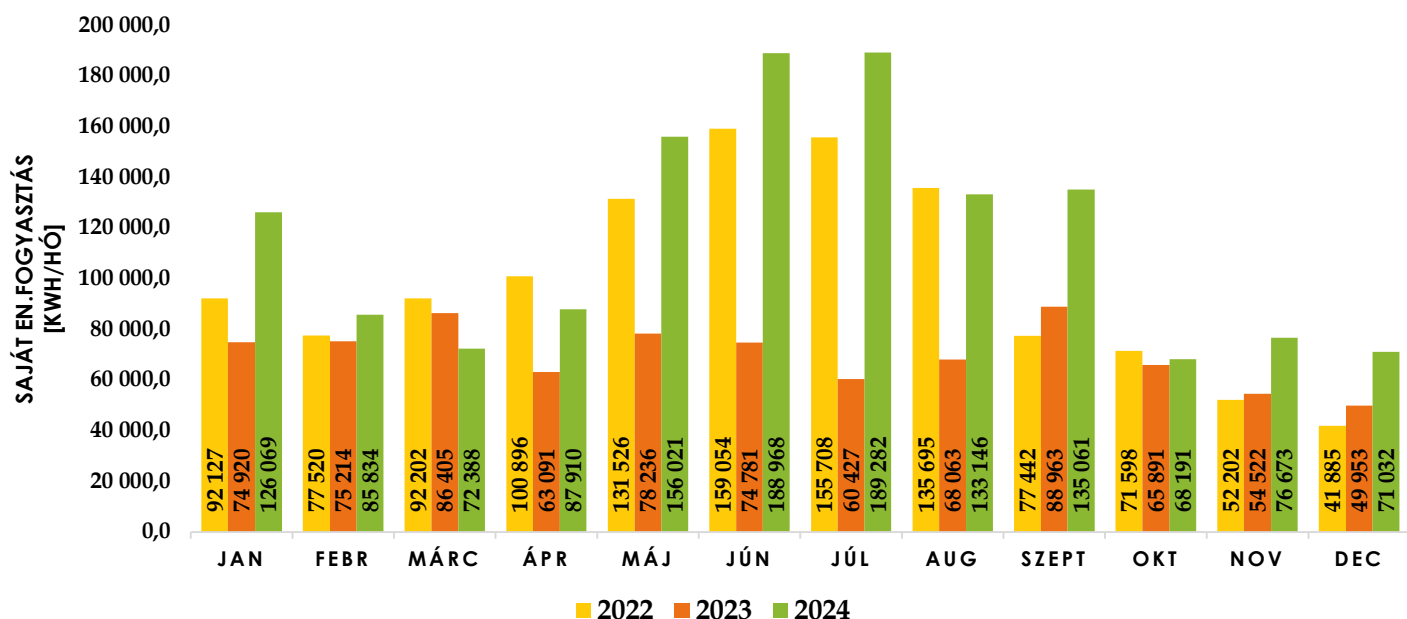

Terület megnevezése	Energia fogyasztás		Fogy. arány
	Mennyiség	[MWh]	
Zala - Gyártás - PET1 sor mért gépek	542 497,4 kWh	542,4974	39,01%
Zala - Gyártás - PET2 sor mért gépek	487 684,7 kWh	487,6847	35,07%
Zala - Gyártás - Üveges sor	360 392,2 kWh	360,3922	25,92%


Cola-Cola HBC Magyarország Kft.

Éves energetikai szakreferens jelentés: 2024.01.01 - 2024.12.31

ZALA - GYÁRTÁS - PET1 SOR MÉRT GÉPEK ÖSSZES ENERGIA FELHASZNÁLÁSA


Besorolási kategória	Energia fogy.	CO ₂ kibocsátás	Nettó költség
Vásárolt energia:	542,50 MWh	0,0000 tonna	39 613,66 ezer Ft
Társaság által felhasznált energia:	542,50 MWh	0,0000 tonna	39 613,66 ezer Ft
Tevékenységre fordított energia:	542,50 MWh	0,0000 tonna	39 613,66 ezer Ft

EN.FOGYASZTÁS MEGOSZLÁSA KATEGÓRIÁNKÉNT

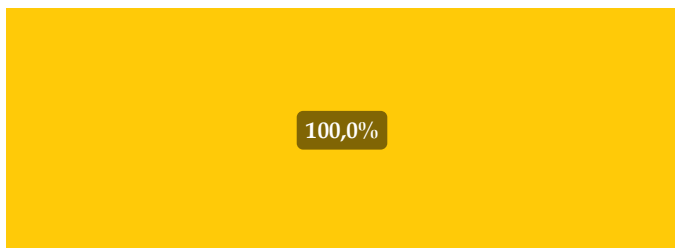


■ Tevékenység

SAJÁT EN.FOGYASZTÁS MEGOSZLÁSA EN. TÍPUSONKÉNT

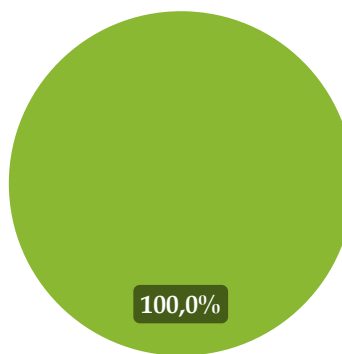

■ villamos energia

ÖSSZES SAJÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS

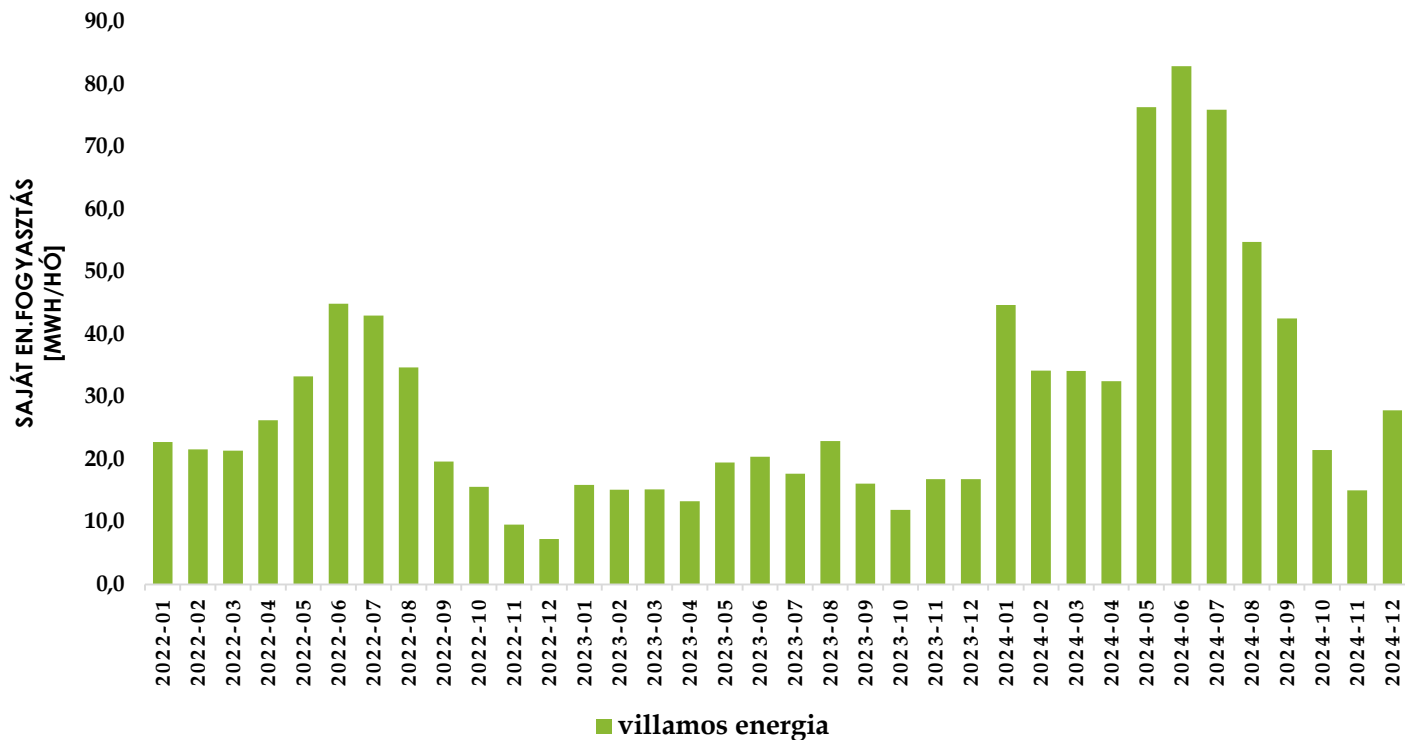


Cola-Cola HBC Magyarország Kft.

Éves energetikai szakreferens jelentés: 2024.01.01 - 2024.12.31


ZALA - GYÁRTÁS - PET1 SOR MÉRT GÉPEK VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁSA

Besorolási kategória	Energia fogy.	Fajlagos fogy.	Előző évi fogy.
Vásárolt energia:	542 497,40 kWh	11,2045 Wh/l	202 040,77 kWh
Társaság által felhasznált energia:	542 497,40 kWh	11,2045 Wh/l	202 040,77 kWh
Tevékenységre fordított energia:	542 497,40 kWh	11,2045 Wh/l	202 040,77 kWh

VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA

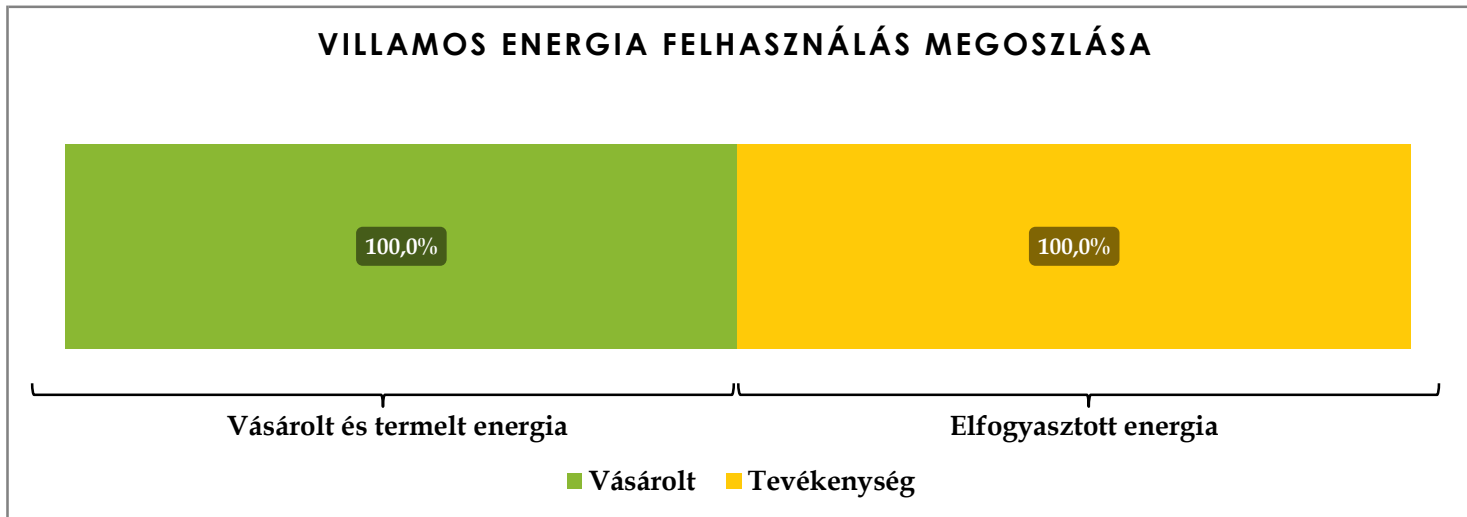

SAJÁT VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS

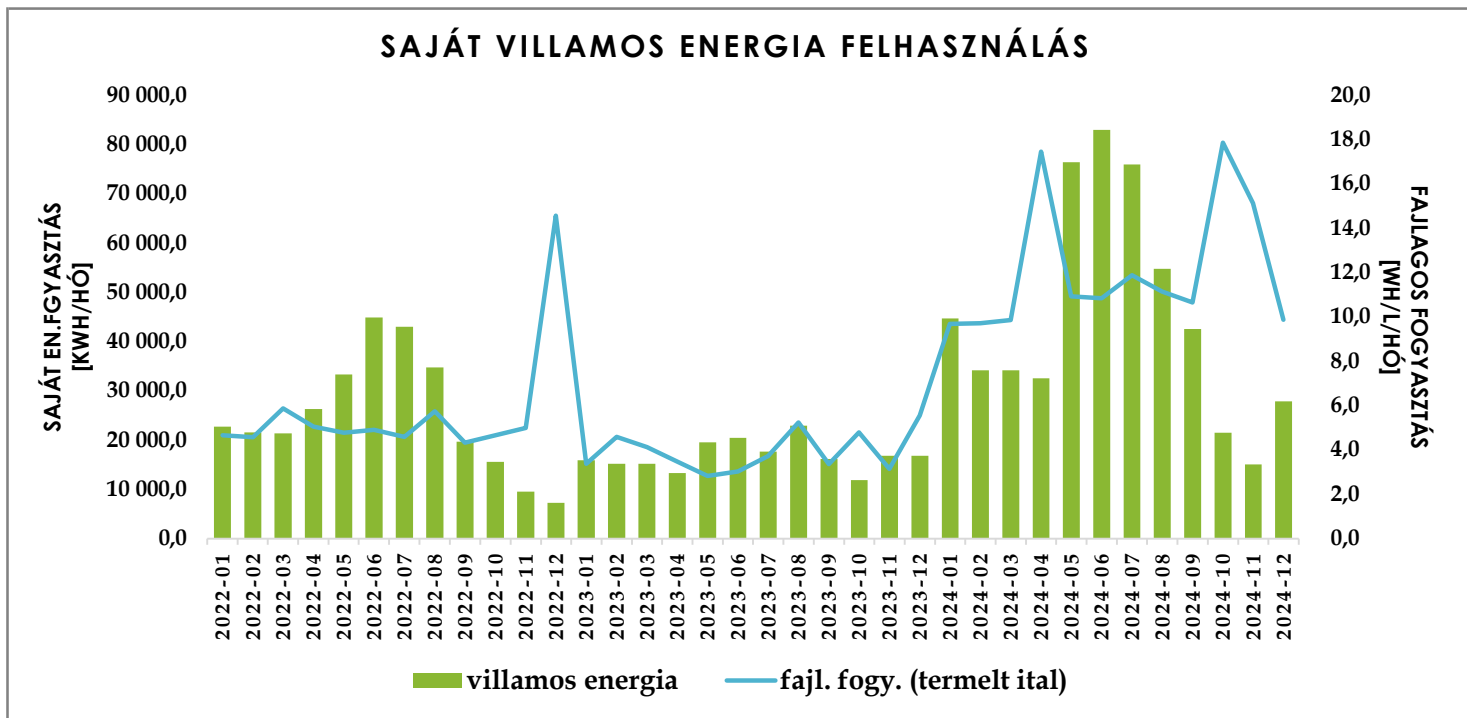

Nyilvántartott energia mérés megnevezése	Tárolt adat forrása	Mért adat	Energia fogy.	Me.	Fogy. arány
EV12 - PET1 - Palackfűjő és palacktöltő	Adatgyűjtő rendszer	254 398,7	254 398,7	kWh	46,90%
EV32 - PET1 - Zsugorfóliázó (vill.en.)	Adatgyűjtő rendszer	198 725,6	198 725,6	kWh	36,63%
EV31 - PET1 - Csomagoló sor (vill.en.)	Adatgyűjtő rendszer	89 373,2	89 373,2	kWh	16,47%


Cola-Cola HBC Magyarország Kft.

Éves energetikai szakreferens jelentés: 2024.01.01 - 2024.12.31

ZALA - GYÁRTÁS - PET2 SOR MÉRT GÉPEK ÖSSZES ENERGIA FELHASZNÁLÁSA


Besorolási kategória	Energia fogy.	CO ₂ kibocsátás	Nettó költség
Vásárolt energia:	487,68 MWh	0,0000 tonna	35 611,19 ezer Ft
Társaság által felhasznált energia:	487,68 MWh	0,0000 tonna	35 611,19 ezer Ft
Tevékenységre fordított energia:	487,68 MWh	0,0000 tonna	35 611,19 ezer Ft

EN.FOGYASZTÁS MEGOSZLÁSA KATEGÓRIÁNKÉNT

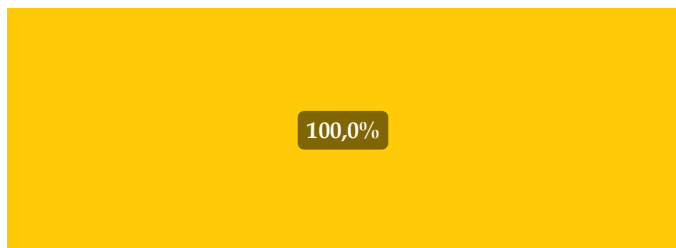


■ Tevékenység

SAJÁT EN.FOGYASZTÁS MEGOSZLÁSA EN. TÍPUSONKÉNT

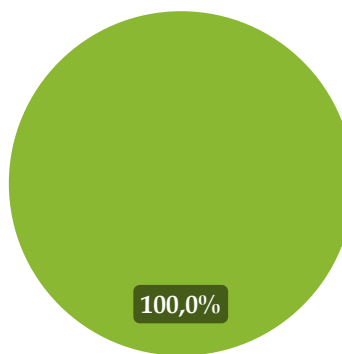

■ villamos energia

ÖSSZES SAJÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS

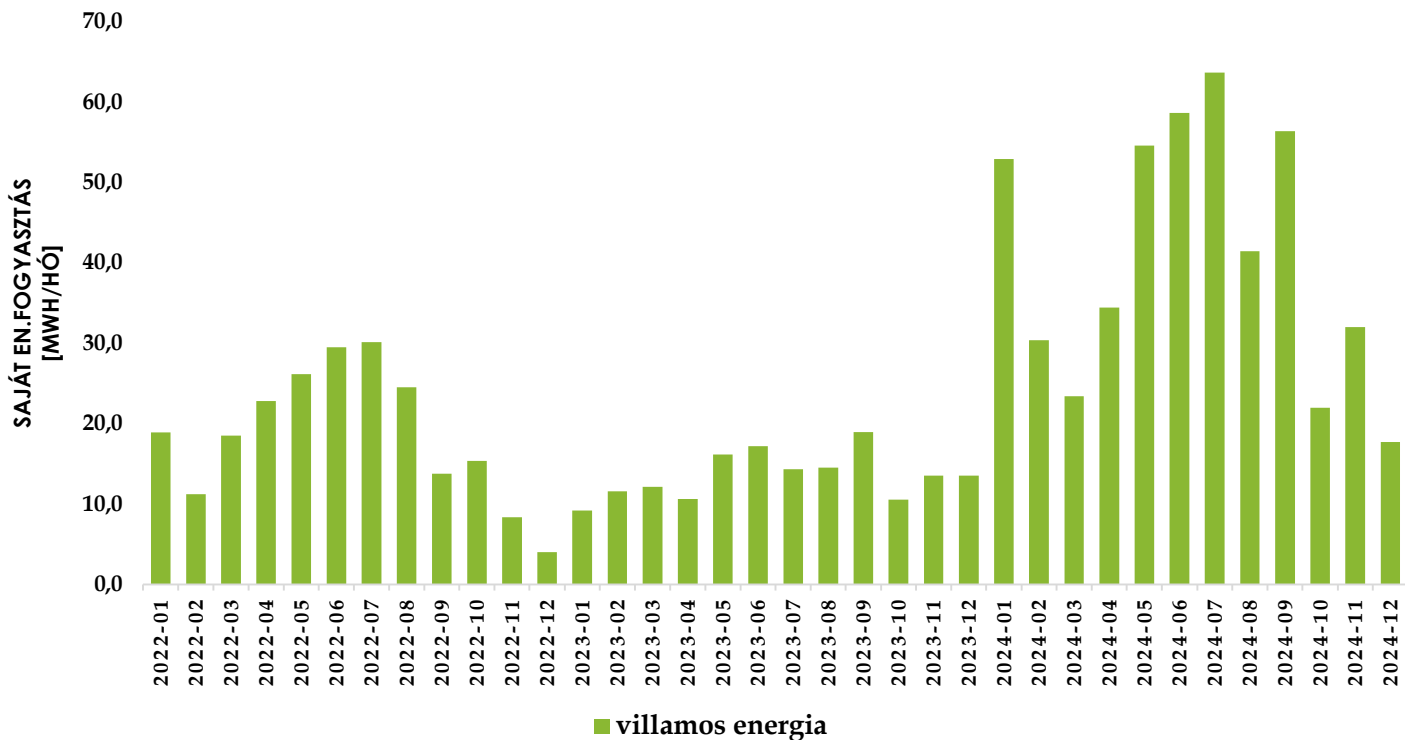


Cola-Cola HBC Magyarország Kft.

Éves energetikai szakreferens jelentés: 2024.01.01 - 2024.12.31


ZALA - GYÁRTÁS - PET2 SOR MÉRT GÉPEK VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁSA

Besorolási kategória	Energia fogy.	Fajlagos fogy.	Előző évi fogy.
Vásárolt energia:	487 684,73 kWh	18,0122 Wh/l	162 379,27 kWh
Társaság által felhasznált energia:	487 684,73 kWh	18,0122 Wh/l	162 379,27 kWh
Tevékenységre fordított energia:	487 684,73 kWh	18,0122 Wh/l	162 379,27 kWh

VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA

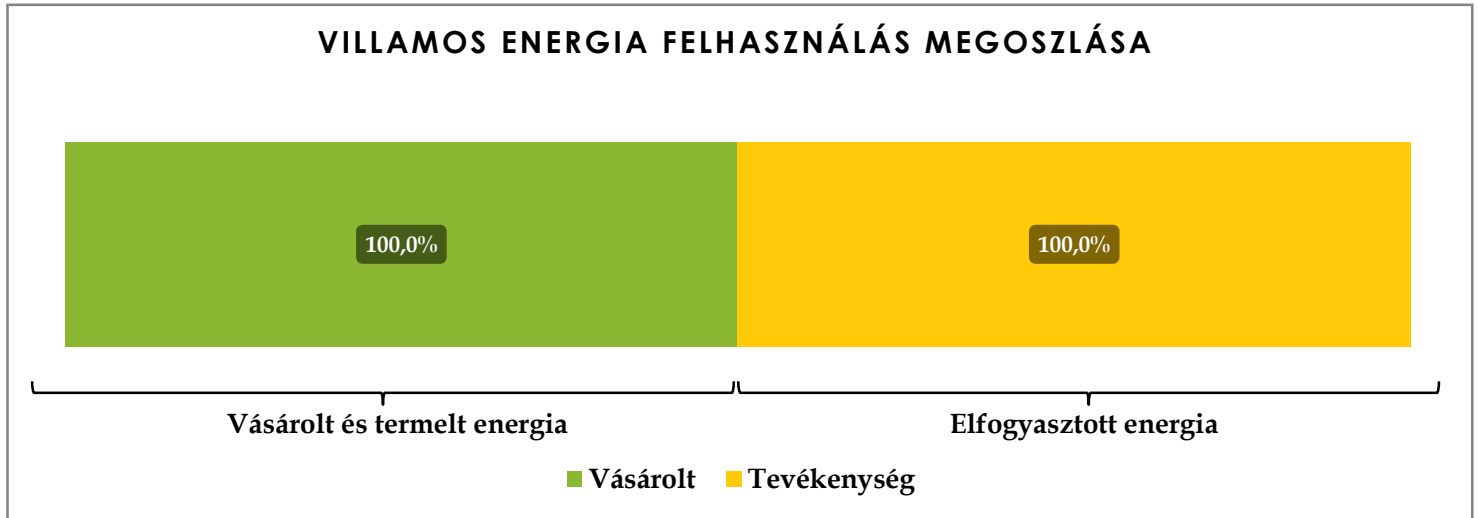

SAJÁT VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS

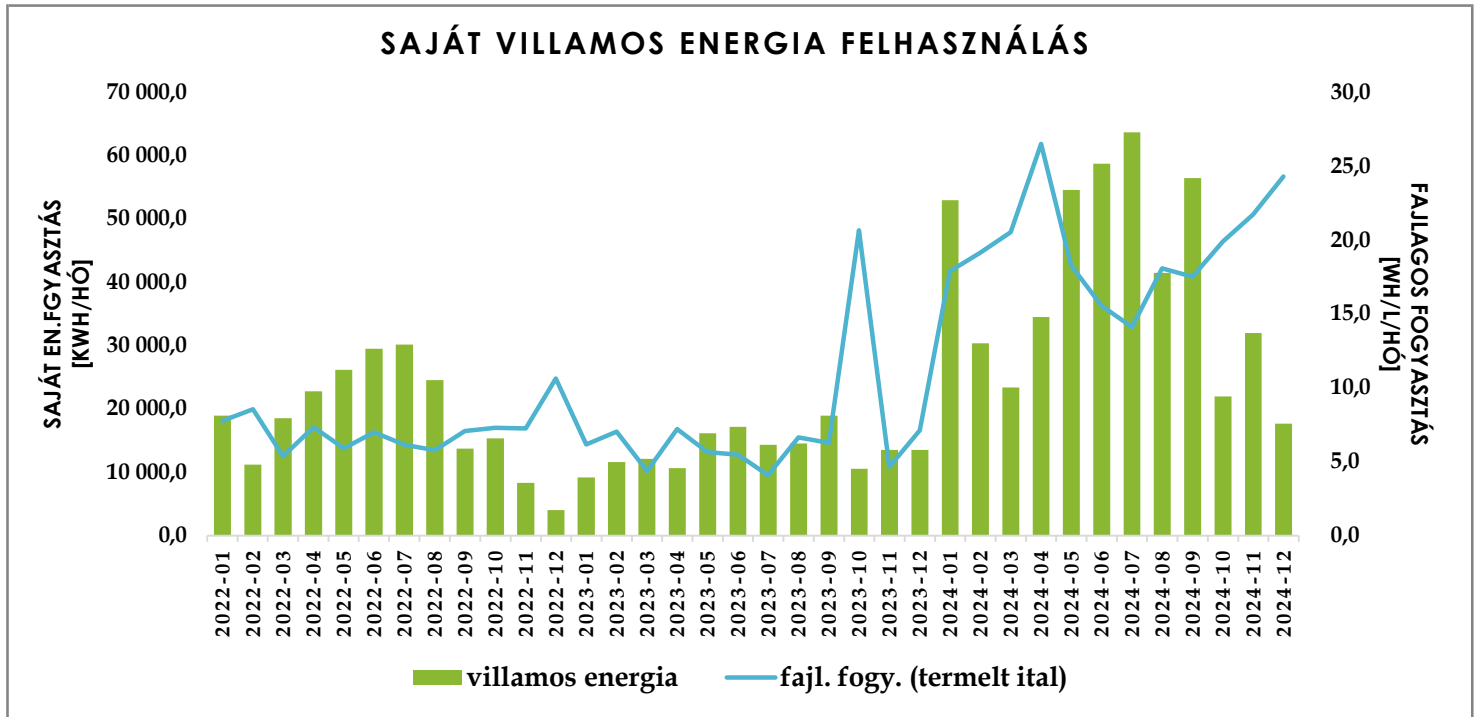

Nyilvántartott energia mérés megnevezése	Tárolt adat forrása	Mért adat	Energia fogy.	Me.	Fogy. arány
EV34 - PET2 - Csomagoló sor + Variopac zsugorfóliázó (vill.en.)	Adatgyűjtő rendszer	303 649,7	289 414,9	kWh	59,34%
EV13 - PET2 - Palackfűjő és palacktöltő	Adatgyűjtő rendszer	184 035,0	184 035,0	kWh	37,74%
EV33 - PET2 - Variopac zsugorfóliázó (vill.en.)	Adatgyűjtő rendszer	14 234,8	14 234,8	kWh	2,92%


Cola-Cola HBC Magyarország Kft.

Éves energetikai szakreferens jelentés: 2024.01.01 - 2024.12.31

ZALA - GYÁRTÁS - ÜVEGES SOR ÖSSZES ENERGIA FELHASZNÁLÁSA


Besorolási kategória	Energia fogy.	CO ₂ kibocsátás	Nettó költség
Vásárolt energia:	360,39 MWh	0,0000 tonna	26 316,17 ezer Ft
Társaság által felhasznált energia:	360,39 MWh	0,0000 tonna	26 316,17 ezer Ft
Tevékenységre fordított energia:	360,39 MWh	0,0000 tonna	26 316,17 ezer Ft

EN.FOGYASZTÁS MEGOSZLÁSA KATEGÓRIÁNKÉNT

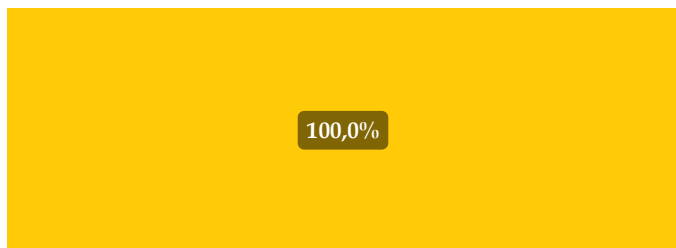


■ Tevékenység

SAJÁT EN.FOGYASZTÁS MEGOSZLÁSA EN. TÍPUSONKÉNT

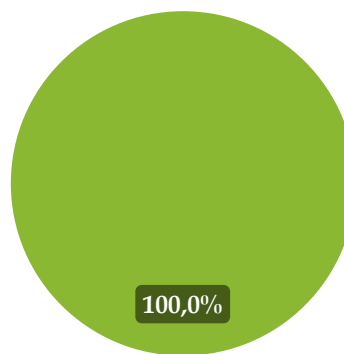

■ villamos energia

ÖSSZES SAJÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS

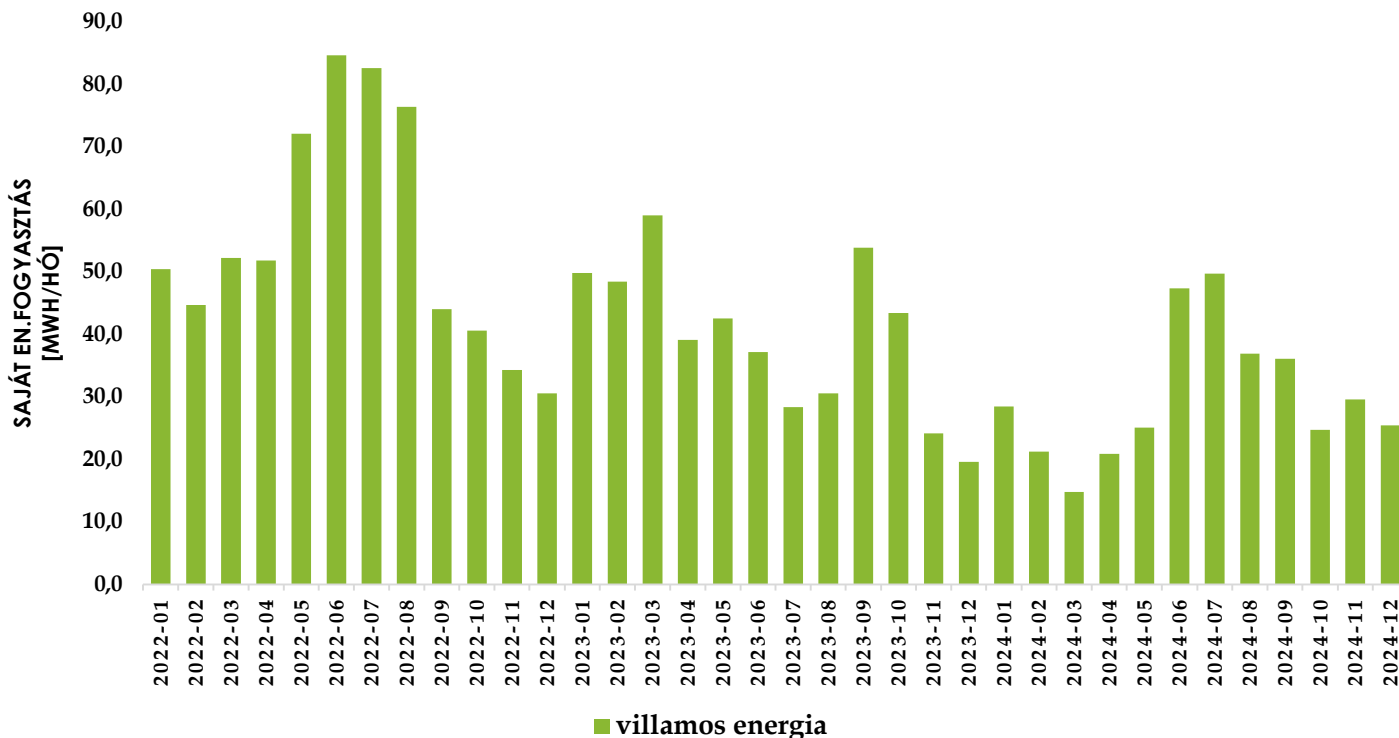


Cola-Cola HBC Magyarország Kft.
Éves energetikai szakreferens jelentés: 2024.01.01 - 2024.12.31


ZALA - GYÁRTÁS - ÜVEGES SOR VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁSA

Besorolási kategória	Energia fogy.	CO ₂ kibocsátás	Nettó költség
Vásárolt energia:	360 392,18 kWh	0,0000 tonna	26 316,17 ezer Ft
Társaság által felhasznált energia:	360 392,18 kWh	0,0000 tonna	26 316,17 ezer Ft
Tevékenységre fordított energia:	360 392,18 kWh	0,0000 tonna	26 316,17 ezer Ft

VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA

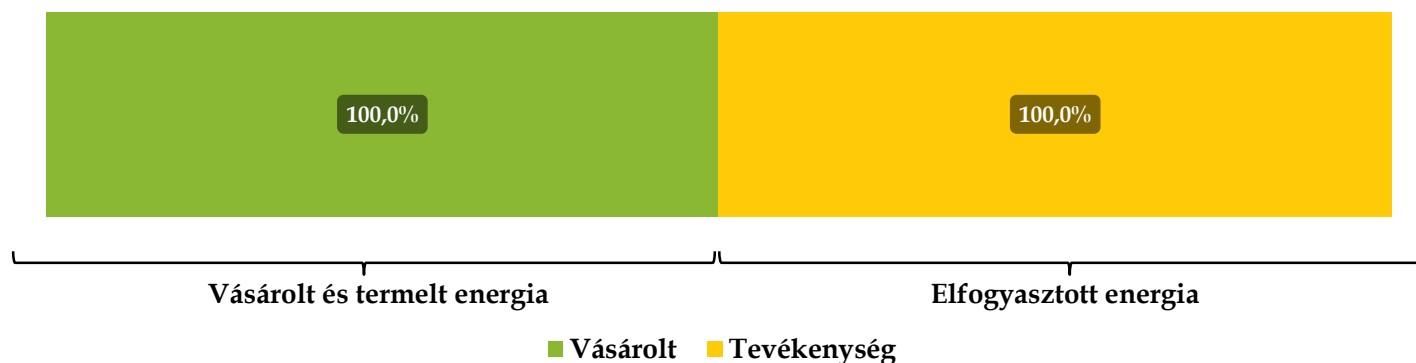

SAJÁT VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS

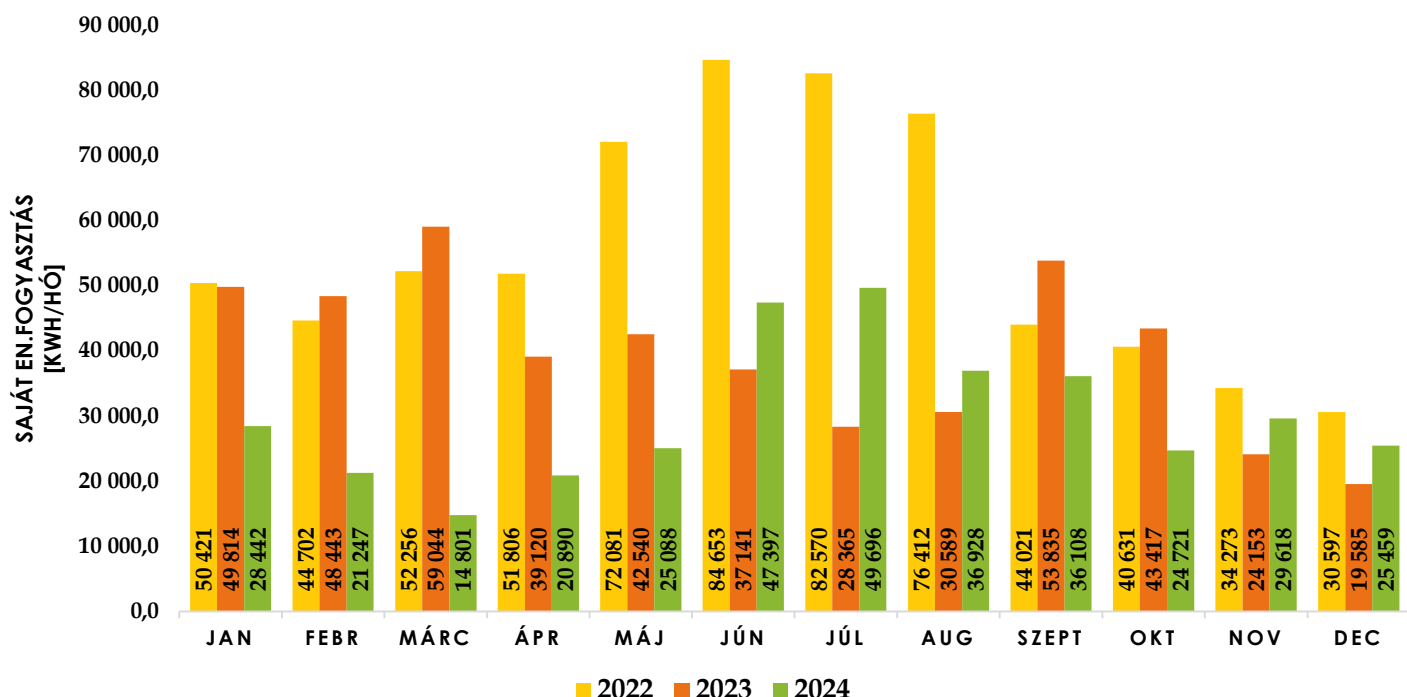

Nyilvántartott energia mérés megnevezése	Tárolt adat forrása	Mért adat	Energia fogy.	Me.	Fogy. arány
EV670 - Üveges sor (vill.en)	Becsült érték	360 392,2	360 392,2	kWh	100,00%


Cola-Cola HBC Magyarország Kft.

Éves energetikai szakreferens jelentés: 2024.01.01 - 2024.12.31

ZALA - MÉRETLEN TERÜLETEK ÖSSZES ENERGIA FELHASZNÁLÁSA


Besorolási kategória	Energia fogy.	CO ₂ kibocsátás	Nettó költség
Vásárolt energia:	739,10 MWh	0,0000 tonna	53 969,65 ezer Ft
Társaság által felhasznált energia:	739,10 MWh	0,0000 tonna	53 969,65 ezer Ft
Épületekre fordított energia:	73,46 MWh	0,0000 tonna	5 364,45 ezer Ft
Tevékenységre fordított energia:	665,63 MWh	0,0000 tonna	48 605,20 ezer Ft

EN.FOGYASZTÁS MEGOSZLÁSA KATEGÓRIÁNKÉNT

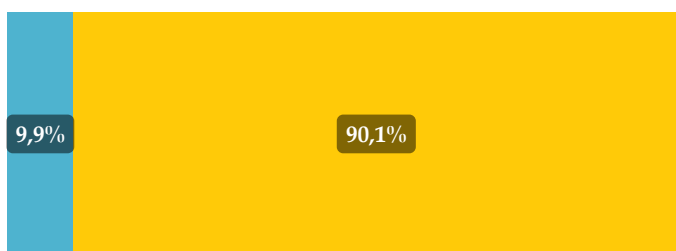


■ Épület ■ Tevékenység

SAJÁT EN.FOGYASZTÁS MEGOSZLÁSA EN. TÍPUSONKÉNT

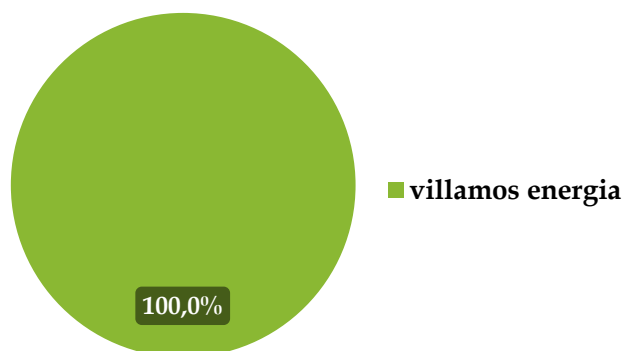

ÖSSZES SAJÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS

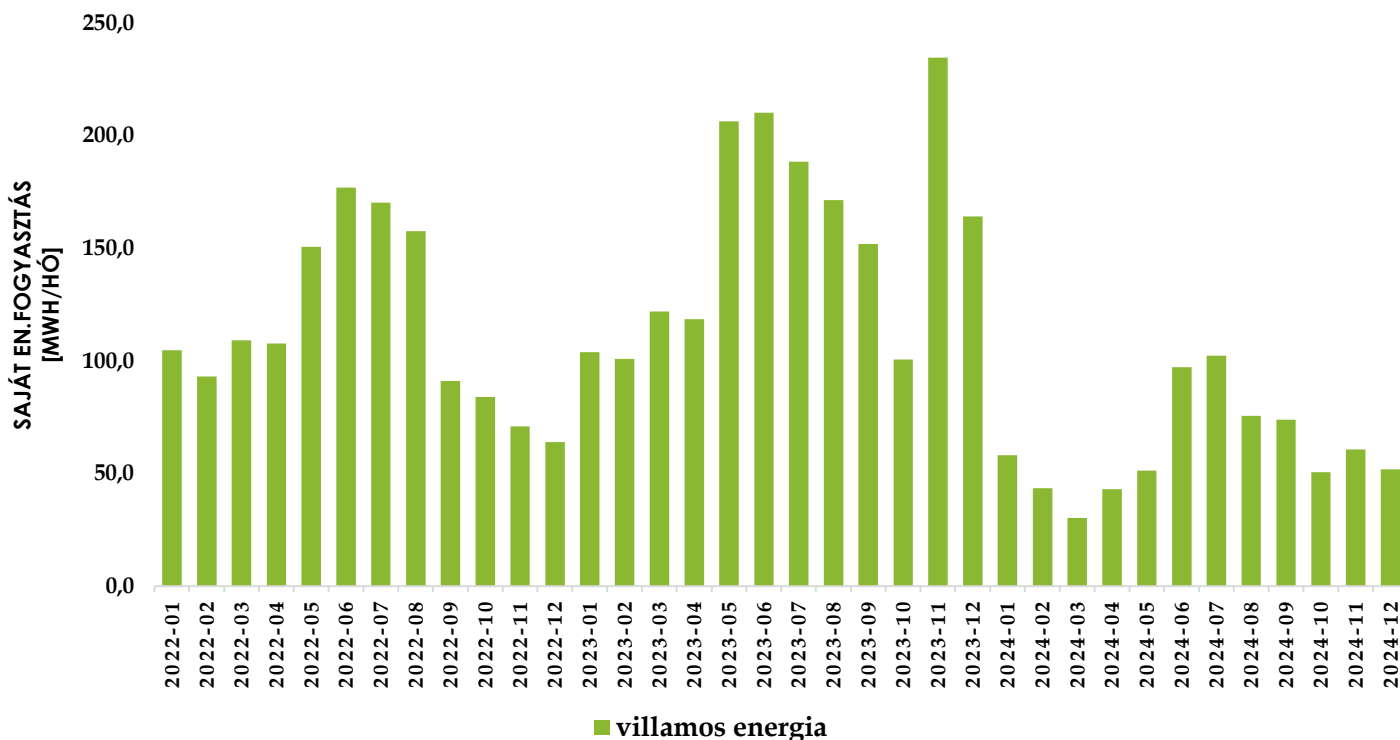


Cola-Cola HBC Magyarország Kft.
Éves energetikai szakreferens jelentés: 2024.01.01 - 2024.12.31


ZALA - MÉRETLEN TERÜLETEK VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁSA

Besorolási kategória	Energia fogy.	Múltb. fogy. (-1. év)	Múltb. fogy. (-2. év)
Vásárolt energia:	739 098,44 kWh	1 874 366,99 kWh	1 381 073,99 kWh
Társaság által felhasznált energia:	739 098,44 kWh	1 874 366,99 kWh	1 381 073,99 kWh
Épületekre fordított energia:	73 464,54 kWh	185 528,45 kWh	135 440,08 kWh
Tevékenységre fordított energia:	665 633,90 kWh	1 688 838,54 kWh	1 245 633,92 kWh

VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA

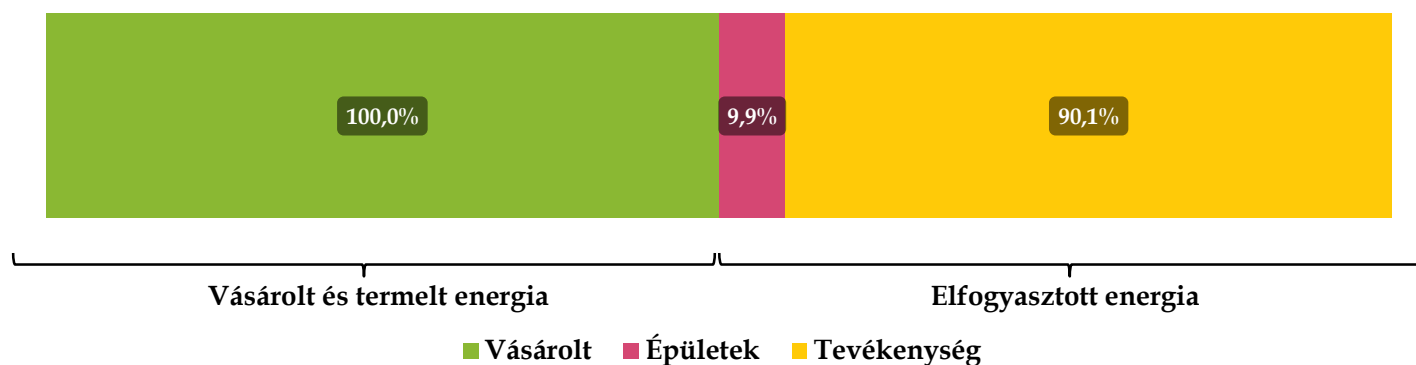

SAJÁT VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS

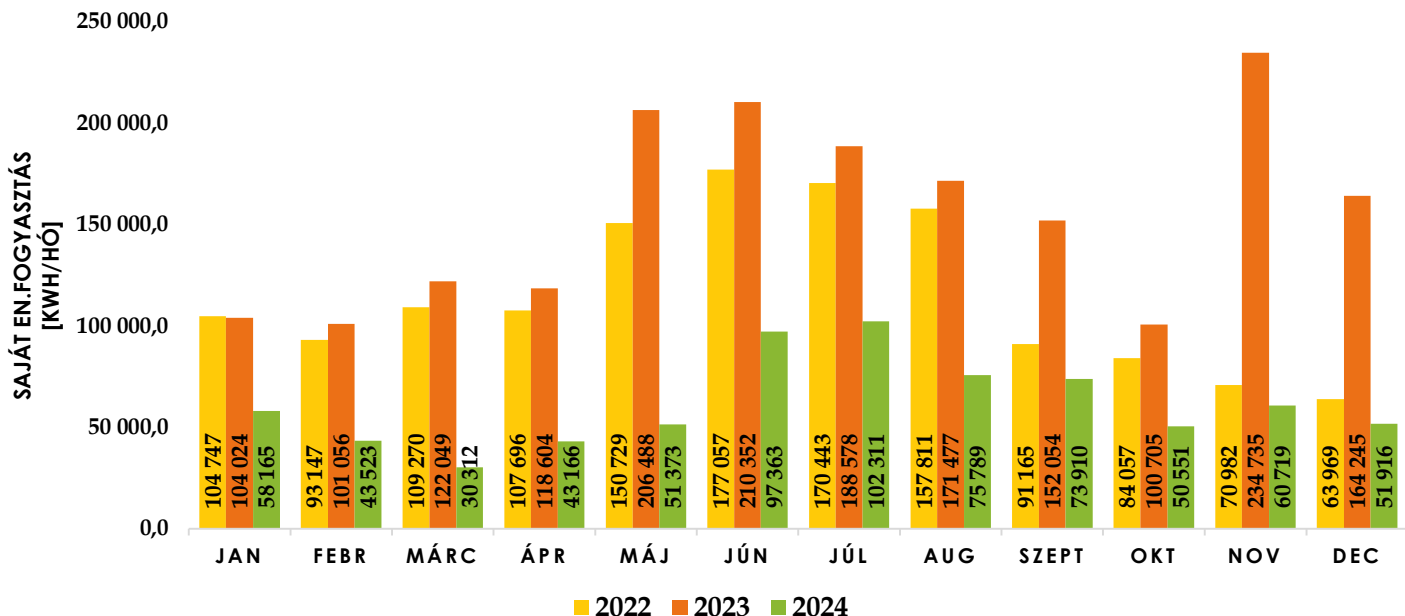


Nyilvántartott energia mérés megnevezése	Tárolt adat forrása	Mért adat	Energia fogy.	Me.	Fogy. arány
EV18P - Főmérő (gyár és depó) [méretlen rész]	Elosztói távleolvasás	4 503 581	734 645,4 kWh		99,40%
EV19 - Vízkészítő hűtő (H1804763/03)	Adatgyűjtő rendszer	4 453	4 453,0 kWh		0,60%

Cola-Cola HBC Magyarország Kft.
Éves energetikai szakreferens jelentés: 2024.01.01 - 2024.12.31


ZALA - 40 BAR KOMPRESSZOROK VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁSA

Besorolási kategória	Energia fogy.	Múltb. fogy. (-1. év)	Múltb. fogy. (-2. év)
Vásárolt energia:	810 504,82 kWh	818 621,08 kWh	1 036 406,95 kWh
Társaság által felhasznált energia:	810 504,82 kWh	818 621,08 kWh	1 036 406,95 kWh
Tevékenységre fordított energia:	810 504,82 kWh	818 621,08 kWh	1 036 406,95 kWh

VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA

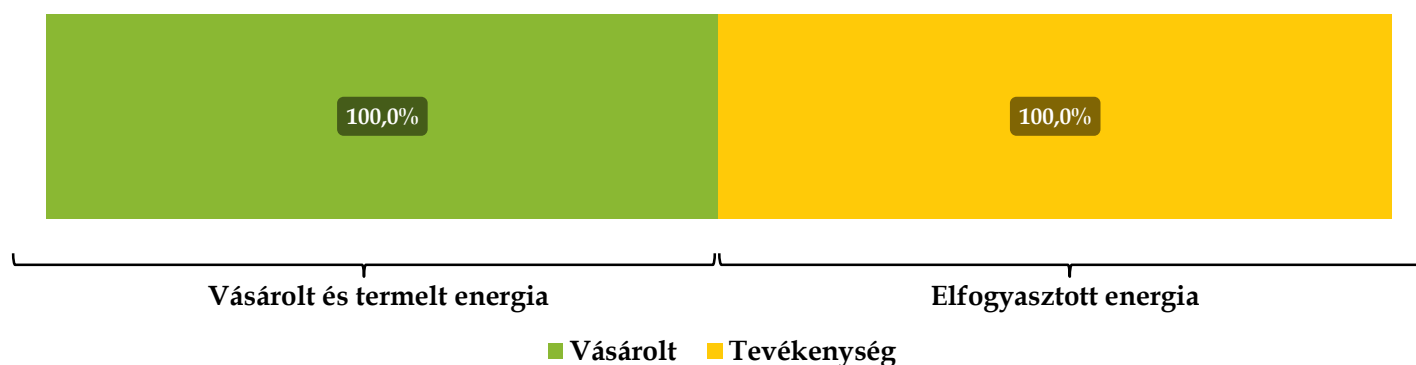

SAJÁT VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS

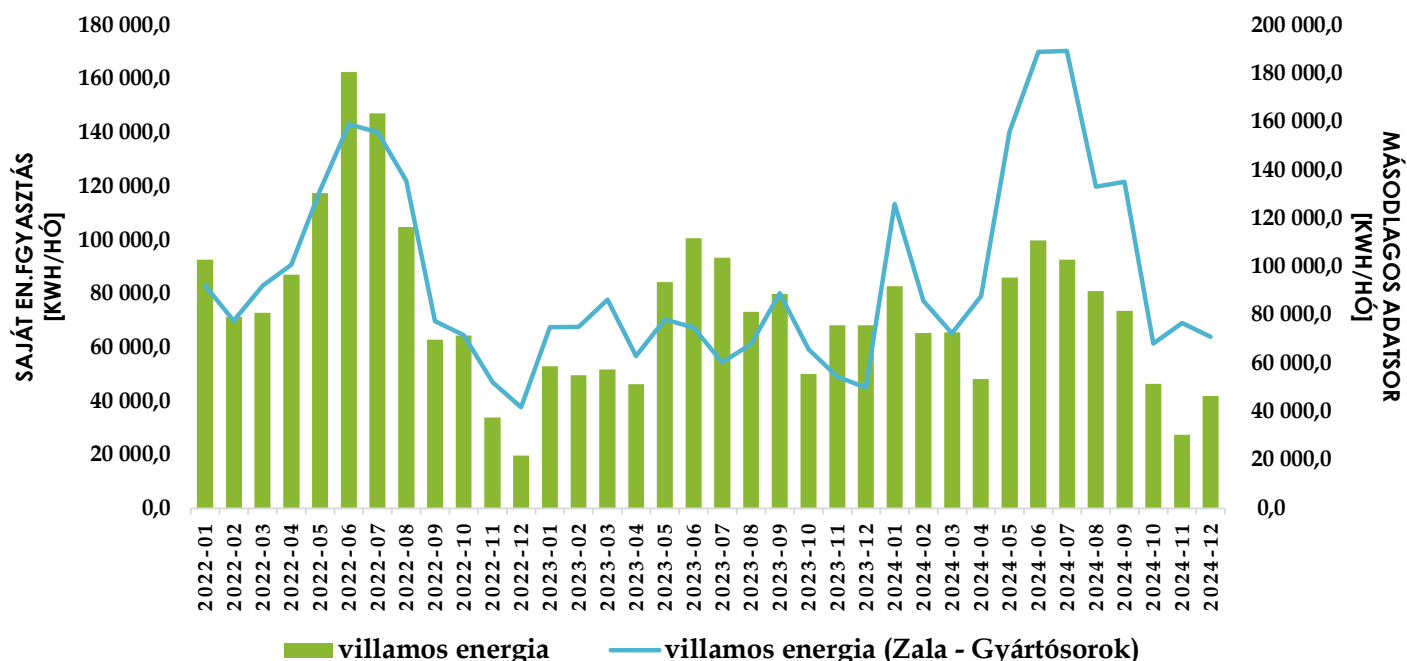


Nyilvántartott energia mérés megnevezése	Tárolt adat forrása	Mért adat	Energia fogy.	Me.	Fogy. arány
EV04 - Kompr. 40 bar (ZR250+DN145)	Adatgyűjtő rendszer	702 189,3	702 189,3	kWh	86,64%
EV05 - Kompr. 40 bar (40P46, ZR250+DN160)	Adatgyűjtő rendszer	108 315,6	108 315,6	kWh	13,36%

Cola-Cola HBC Magyarország Kft.
Éves energetikai szakreferens jelentés: 2024.01.01 - 2024.12.31


ZALA - 8 BAR KOMPRESSZOROK VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁSA

Besorolási kategória	Energia fogy.	Múltb. fogy. (-1. év)	Múltb. fogy. (-2. év)
Vásárolt energia:	540 832,72 kWh	328 176,42 kWh	326 793,99 kWh
Társaság által felhasznált energia:	540 832,72 kWh	328 176,42 kWh	326 793,99 kWh
Tevékenységre fordított energia:	540 832,72 kWh	328 176,42 kWh	326 793,99 kWh

VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA

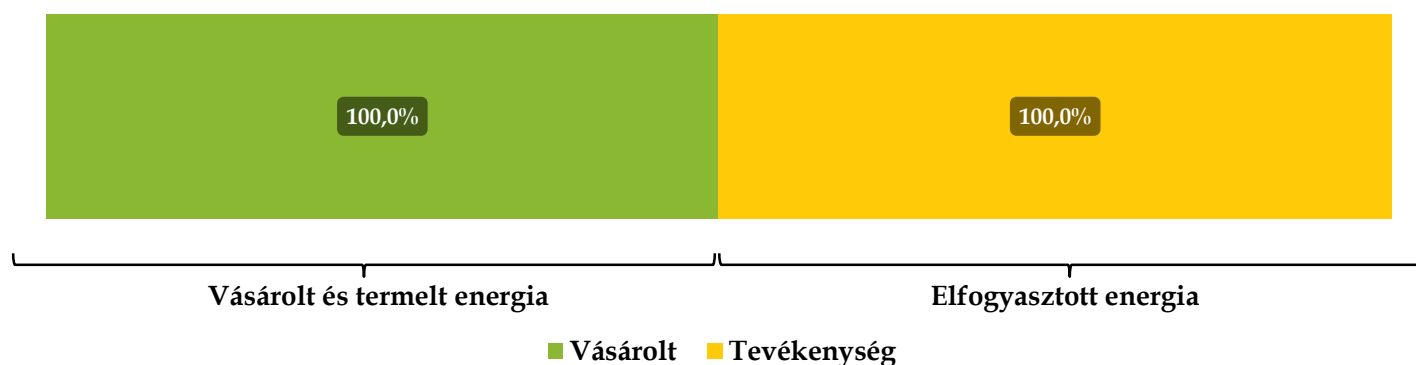

SAJÁT VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS

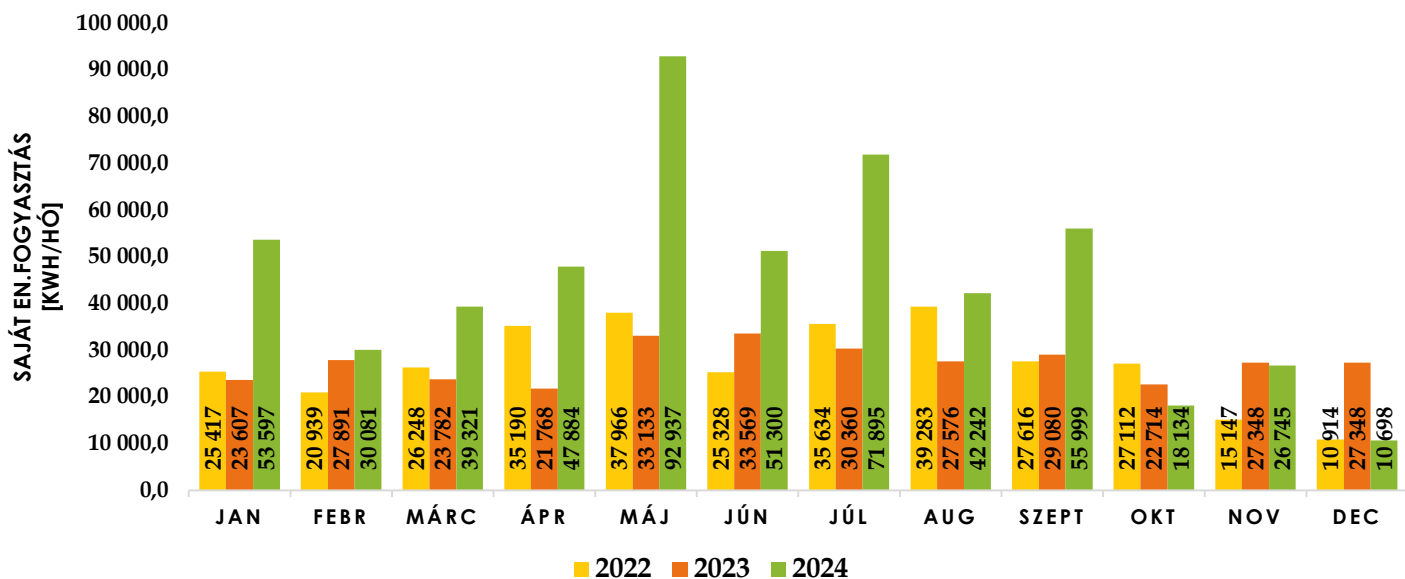


Nyilvántartott energia mérés megnevezése	Tárolt adat forrása	Mért adat	Energia fogy.	Me.	Fogy. arány
EV28 - Kompr. 8 bar - új ZR250 (vill.en.)	Adatgyűjtő rendszer	219 603,4	219 603,4	kWh	40,60%
EV22 - Kompr. 8 bar - GA55	Adatgyűjtő rendszer	135 128,1	135 128,1	kWh	24,99%
EV21 - Kompr. 8 bar - GA50	Adatgyűjtő rendszer	109 385,1	109 385,1	kWh	20,23%
EV27 - Kompr. 8 bar - új DN160 (vill.en.)	Adatgyűjtő rendszer	76 716,1	76 716,1	kWh	14,18%

Cola-Cola HBC Magyarország Kft.
Éves energetikai szakreferens jelentés: 2024.01.01 - 2024.12.31


ZALA - KÚTHÁZ VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁSA

Besorolási kategória	Energia fogy.	Múltb. fogy. (-1. év)	Múltb. fogy. (-2. év)
Vásárolt energia:	432 585,75 kWh	596 261,10 kWh	569 550,00 kWh
Társaság által felhasznált energia:	432 585,75 kWh	596 261,10 kWh	569 550,00 kWh
Tevékenységre fordított energia:	432 585,75 kWh	596 261,10 kWh	569 550,00 kWh

VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA

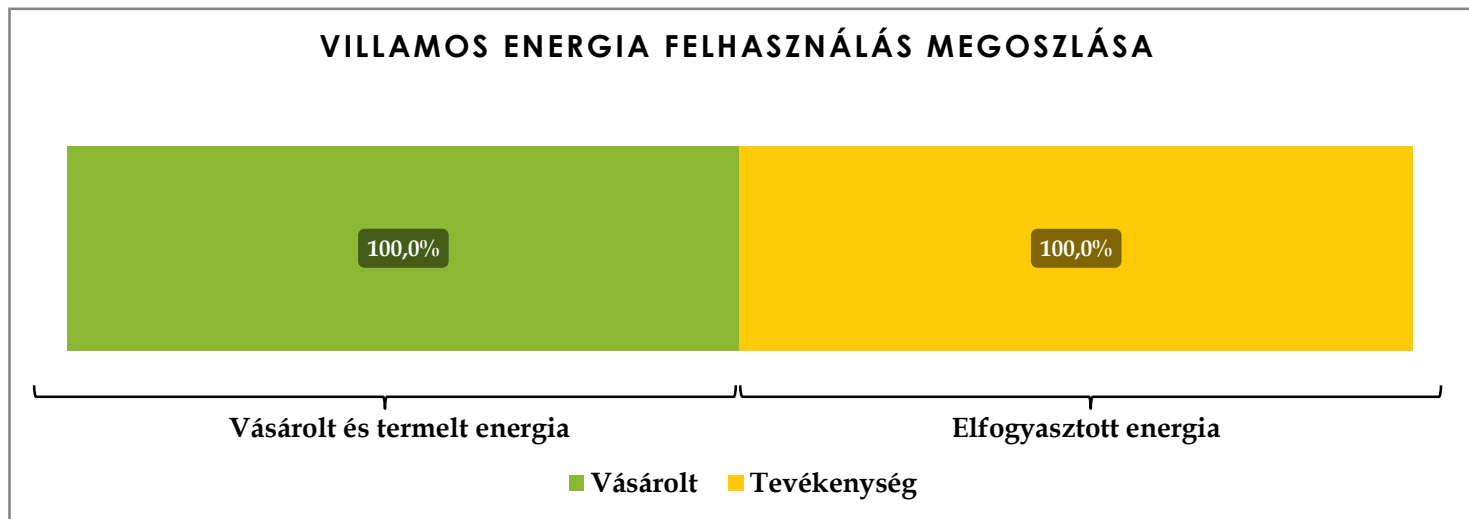

SAJÁT VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS

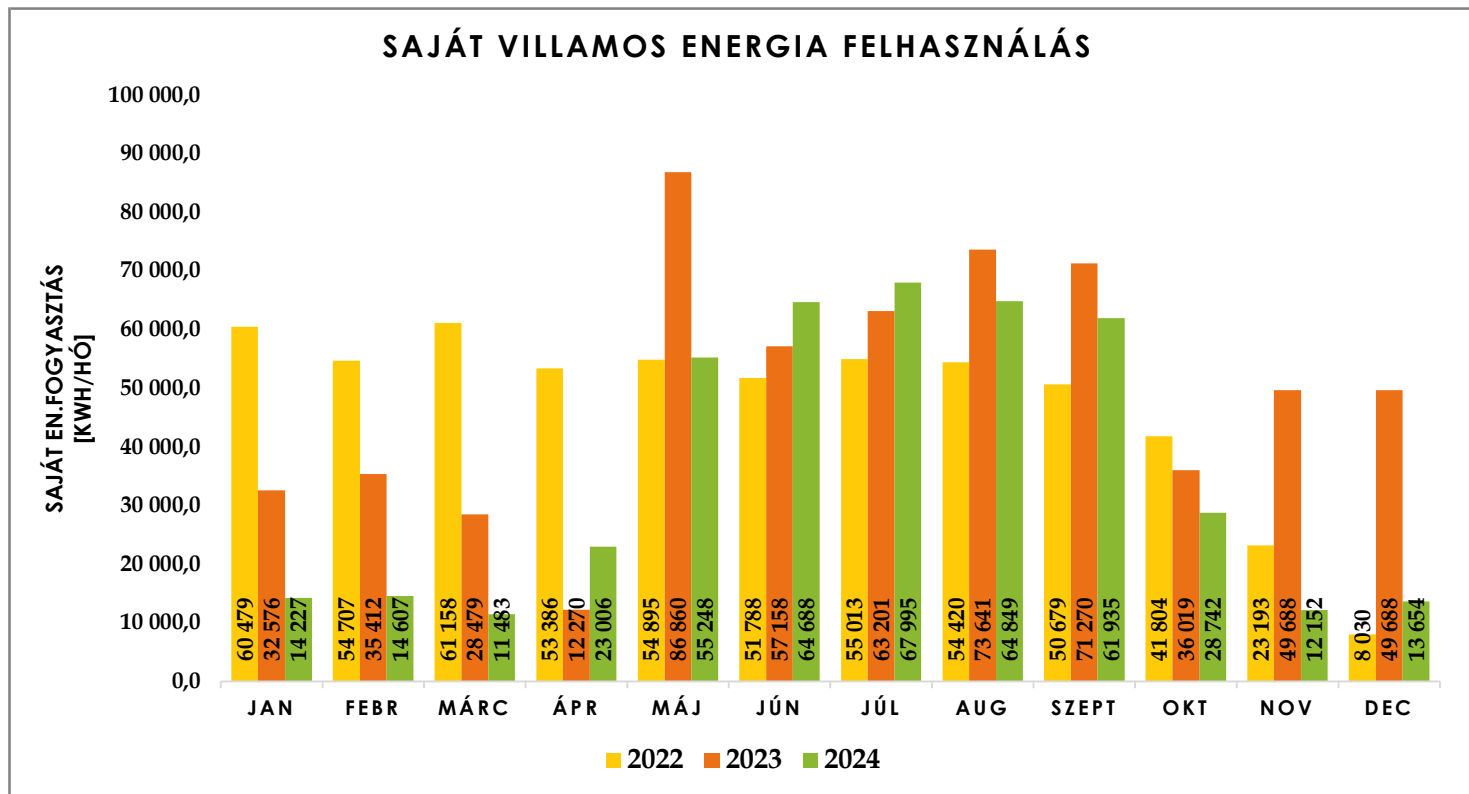

Nyilvántartott energia mérés megnevezése	Tárolt adat forrása	Mért adat	Energia fogy.	Me.	Fogy. arány
EV17P - Főmérő (kútház)	Elosztói távleolvasás	432 585,8	432 585,8	kWh	100,00%


Cola-Cola HBC Magyarország Kft.

Éves energetikai szakreferens jelentés: 2024.01.01 - 2024.12.31

ZALA - MECO BERENDEZÉS [SMART WATER] ÖSSZES ENERGIA FELHASZNÁLÁSA


Besorolási kategória	Energia fogy.	CO ₂ kibocsátás	Nettó költség
Vásárolt energia:	444,62 MWh	70,6119 tonna	15 287,86 ezer Ft
Társaság által felhasznált energia:	444,62 MWh	70,6119 tonna	15 287,86 ezer Ft
Tevékenységre fordított energia:	444,62 MWh	70,6119 tonna	15 287,86 ezer Ft

EN.FOGYASZTÁS MEGOSZLÁSA
KATEGÓRIÁNKÉNT

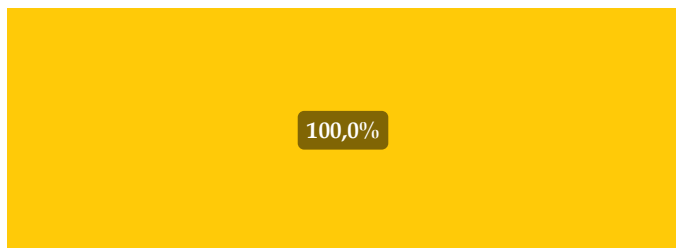

■ Tevékenység


SAJÁT EN.FOGYASZTÁS
MEGOSZLÁSA EN. TÍPUSONKÉNT

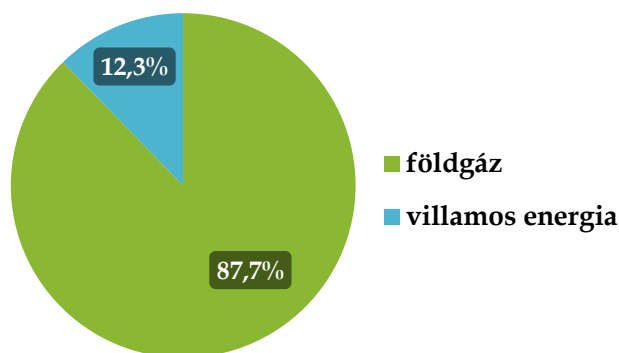

■ földgáz

■ villamos energia

ÖSSZES SAJÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS

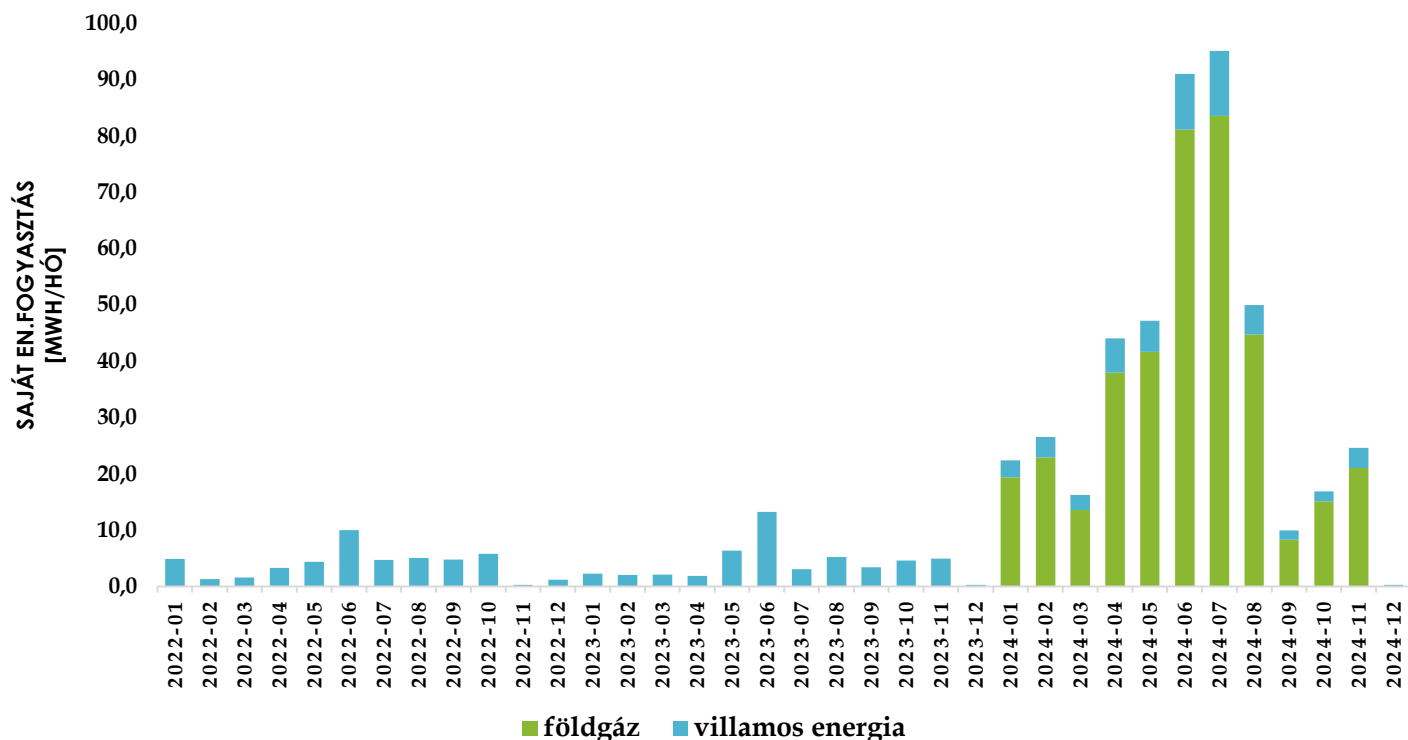


Cola-Cola HBC Magyarország Kft.
Éves energetikai szakreferens jelentés: 2024.01.01 - 2024.12.31


ZALA - MECO BERENDEZÉS [SMART WATER] FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÁSA

Besorolási kategória	Energia fogy.	CO ₂ kibocsátás	Nettó költség
Vásárolt energia:	37 020,00 Nm ³	70,6119 tonna	11 275,38 ezer Ft
Társaság által felhasznált energia:	37 020,00 Nm ³	70,6119 tonna	11 275,38 ezer Ft
Tevékenységre fordított energia:	37 020,00 Nm ³	70,6119 tonna	11 275,38 ezer Ft

FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA

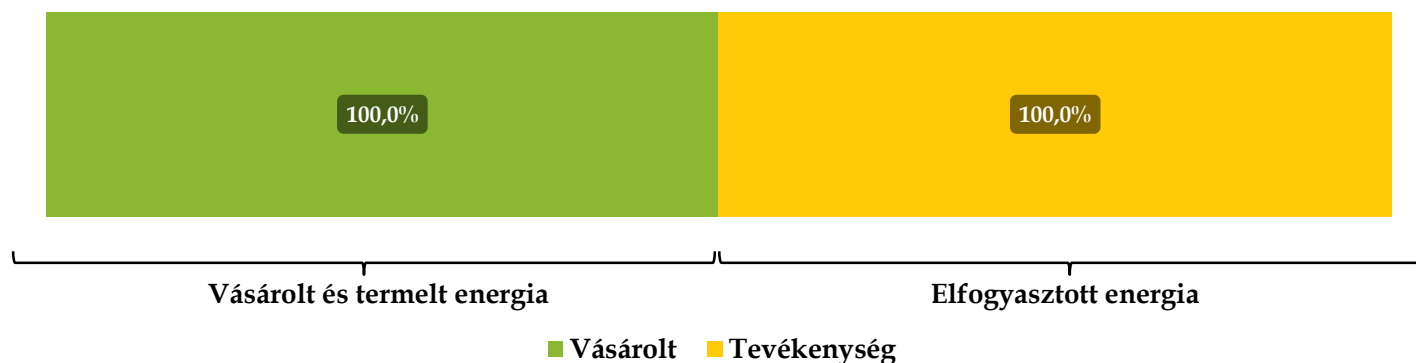

SAJÁT FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÁS

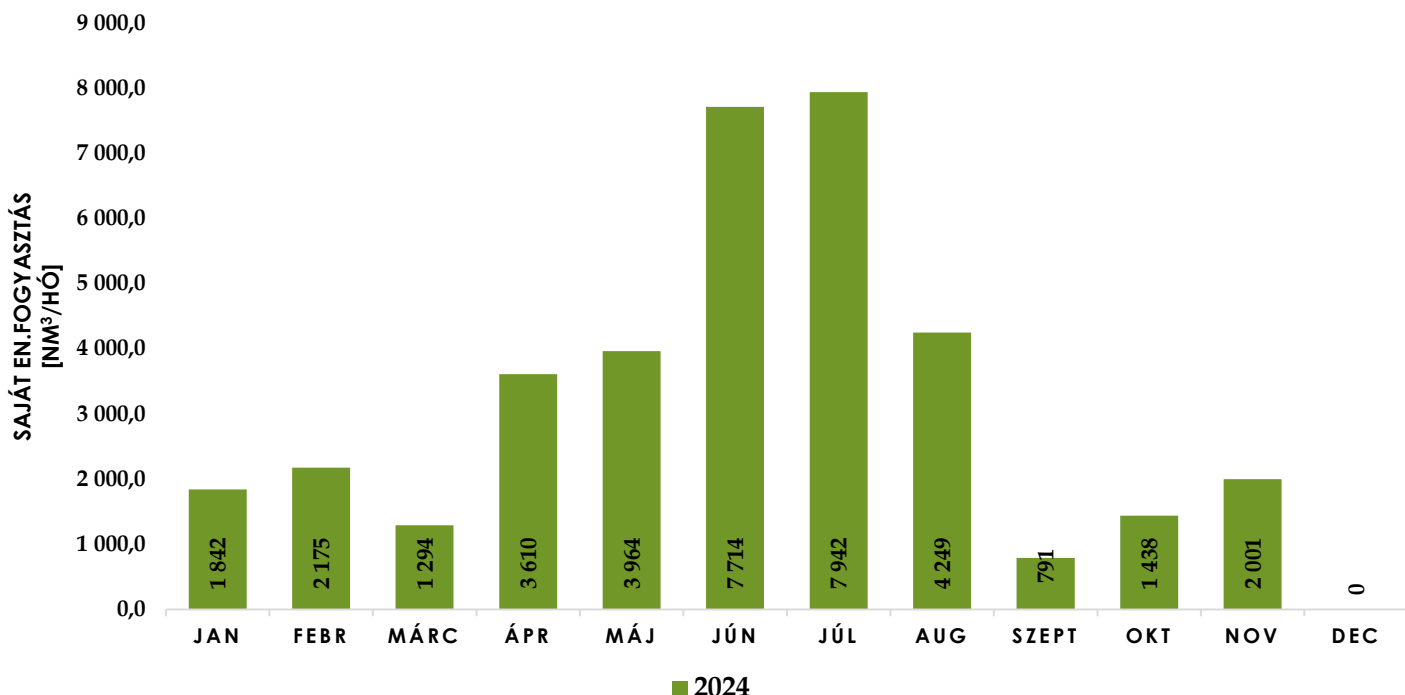


Nyilvántartott energia mérés megnevezése	Tárolt adat forrása	Mért adat	Energia fogy.	Me.	Fogy. arány
G99 - MECO földgáz	Becsült érték	37 020,00	37 020,00	Nm ³	100,00%

Cola-Cola HBC Magyarország Kft.
Éves energetikai szakreferens jelentés: 2024.01.01 - 2024.12.31


ZALA - MECO BERENDEZÉS [SMART WATER] VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁSA

Besorolási kategória	Energia fogy.	CO ₂ kibocsátás	Nettó költség
Vásárolt energia:	54 949,75 kWh	0,0000 tonna	4 012,48 ezer Ft
Társaság által felhasznált energia:	54 949,75 kWh	0,0000 tonna	4 012,48 ezer Ft
Tevékenységre fordított energia:	54 949,75 kWh	0,0000 tonna	4 012,48 ezer Ft

VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA

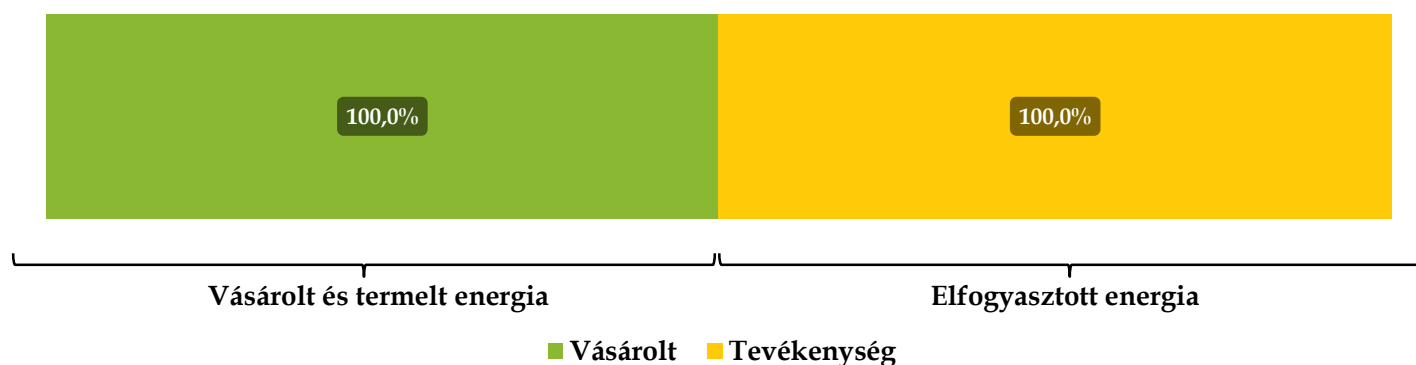

SAJÁT VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS

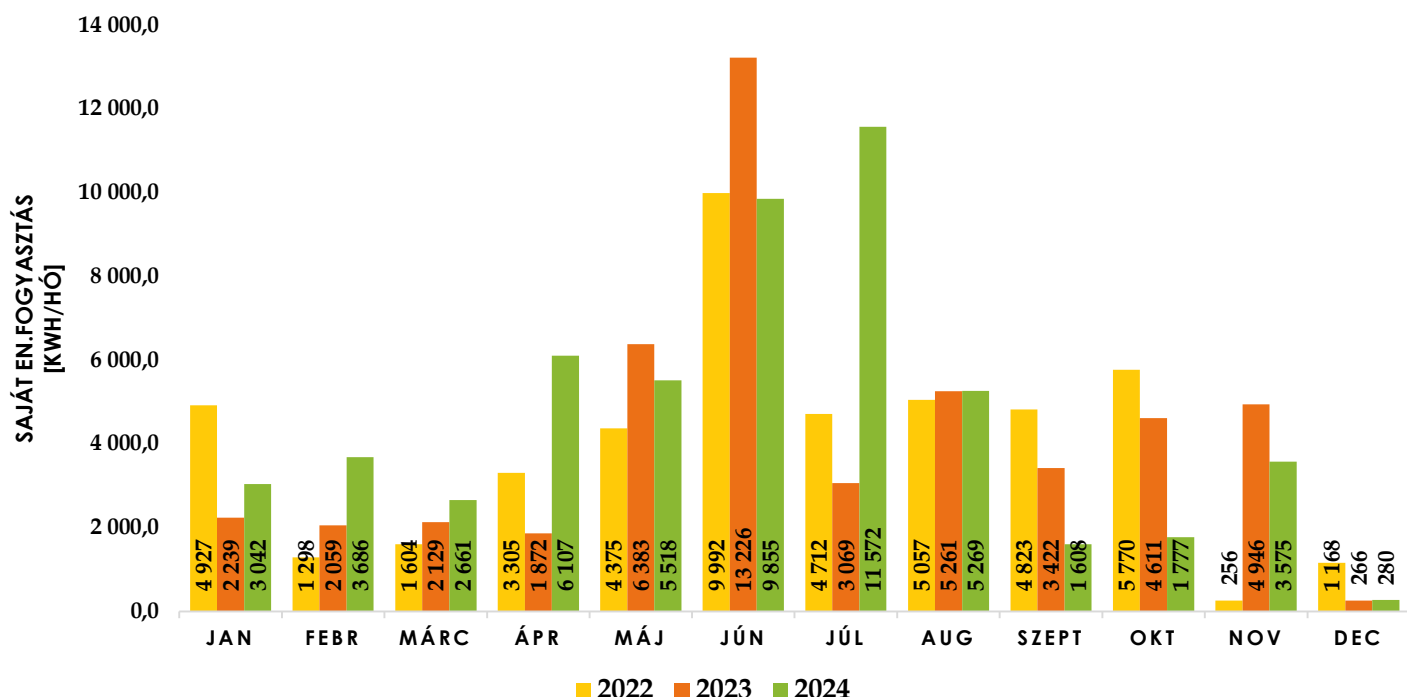


Nyilvántartott energia mérés megnevezése	Tárolt adat forrása	Mért adat	Energia fogy.	Me.	Fogy. arány
EV - MECO (vill.en.)	Adatgyűjtő rendszer	54 949,75	54 949,75	kWh	100,00%

Cola-Cola HBC Magyarország Kft.
Éves energetikai szakreferens jelentés: 2024.01.01 - 2024.12.31


ZALA - LÉGKEZELŐK VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁSA

Besorolási kategória	Energia fogy.	CO ₂ kibocsátás	Nettó költség
Vásárolt energia:	394 624,45 kWh	0,0000 tonna	28 815,84 ezer Ft
Társaság által felhasznált energia:	394 624,45 kWh	0,0000 tonna	28 815,84 ezer Ft
Épületekre fordított energia:	394 624,45 kWh	0,0000 tonna	28 815,84 ezer Ft

VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA

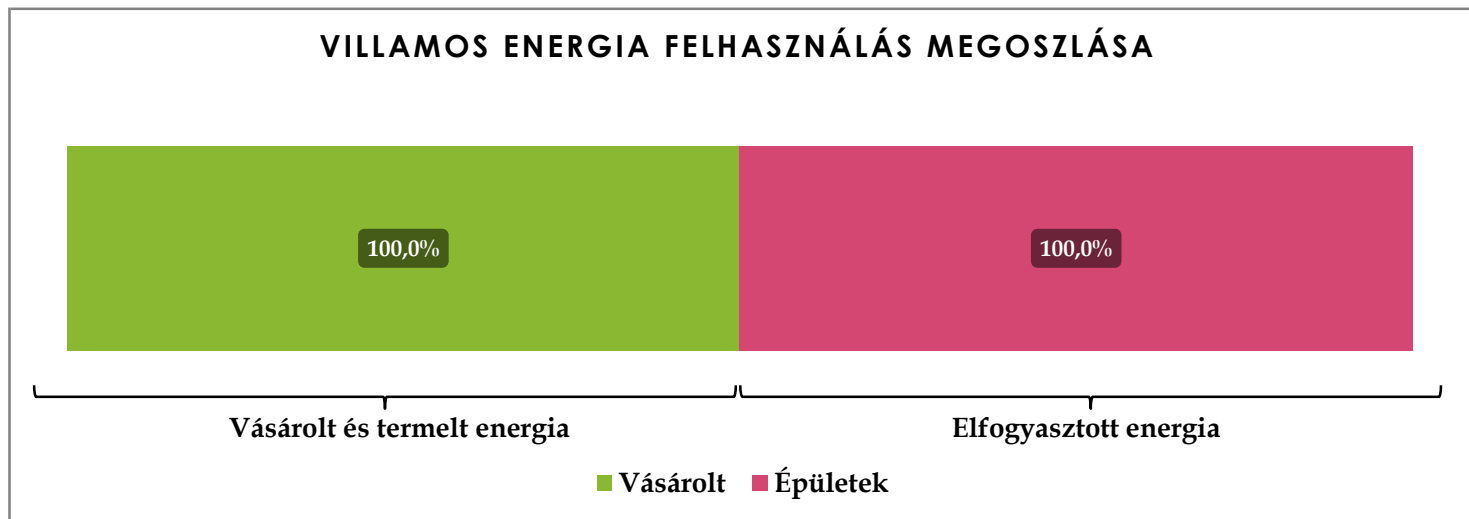

SAJÁT VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS

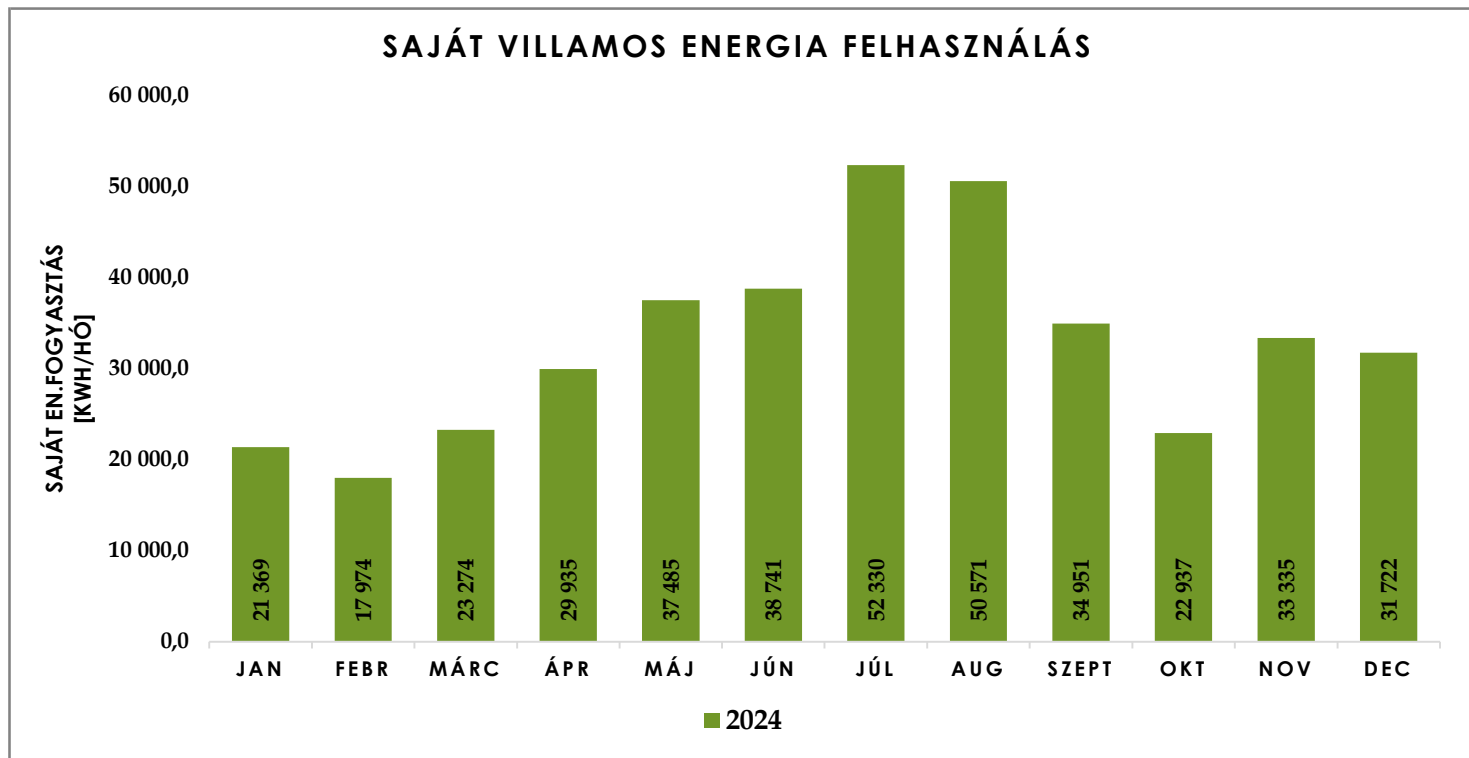


Nyilvántartott energia mérés megnevezése	Tárolt adat forrása	Mért adat	Energia fogy.	Me.	Fogy. arány
EV30 - Csarnok hűtőgép (vill.en.)	Adatgyűjtő rendszer	66 828,2	66 828,2 kWh	kWh	16,93%
EV29 - Csarnok légbefúvás (vill.en.)	Adatgyűjtő rendszer	327 796,3	327 796,3 kWh	kWh	83,07%

Cola-Cola HBC Magyarország Kft.
Éves energetikai szakreferens jelentés: 2024.01.01 - 2024.12.31


ZALA - HÜTŐGÉPEK VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁSA

Besorolási kategória	Energia fogy.	CO ₂ kibocsátás	Nettó költség
Vásárolt energia:	229 151,38 kWh	0,0000 tonna	16 732,84 ezer Ft
Társaság által felhasznált energia:	229 151,38 kWh	0,0000 tonna	16 732,84 ezer Ft
Tevékenységre fordított energia:	229 151,38 kWh	0,0000 tonna	16 732,84 ezer Ft

VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA

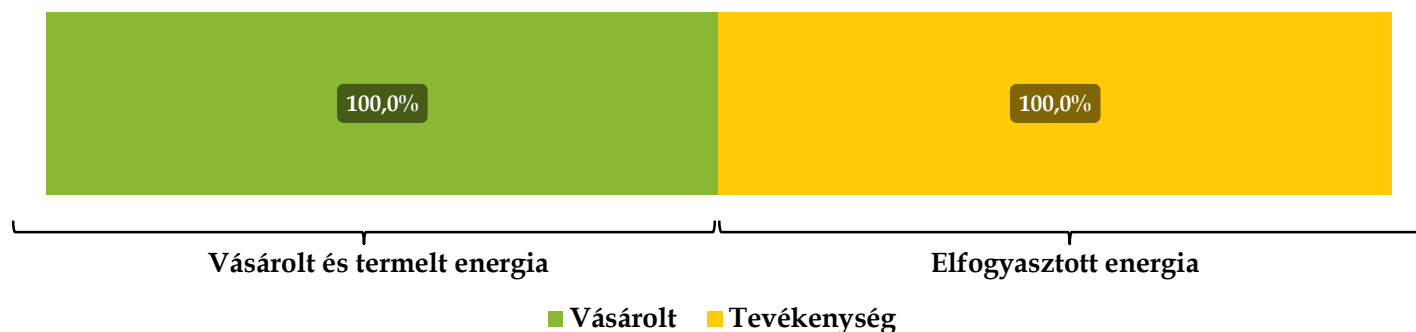

SAJÁT VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS

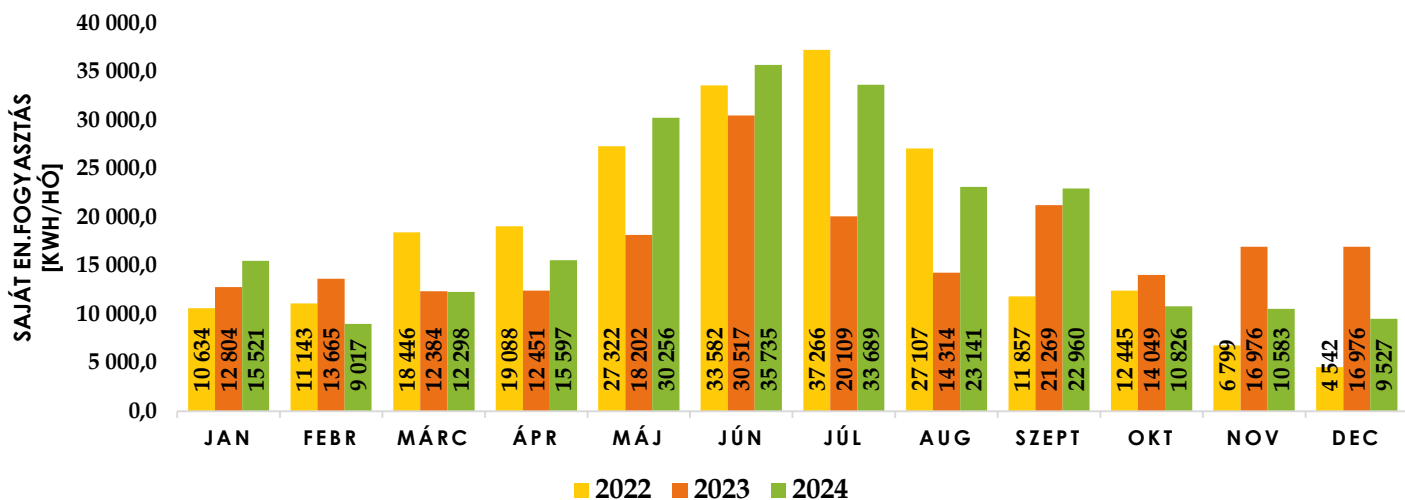


Nyilvántartott energia mérés megnevezése	Tárolt adat forrása	Mért adat	Energia fogy.	Me.	Fogy. arány
EV20 - Kompr. hűtő - 40 bar/1.	Adatgyűjtő rendszer	6 759,00	6 759,00	kWh	2,95%
EV11 - Kompr. hűtő - 40 bar/2.	Adatgyűjtő rendszer	2 579,00	2 579,00	kWh	1,13%
EV10 - Kompr. hűtő - 40 bar/3.	Adatgyűjtő rendszer	612,28	612,28	kWh	0,27%
EV02 - PET1 - Italhűtő	Adatgyűjtő rendszer	54 815,98	54 815,98	kWh	23,92%
EV06 - PET1 - Szerszámhűtő	Adatgyűjtő rendszer	50 896,75	50 896,75	kWh	22,21%
EV03 - PET2 - Italhűtő	Adatgyűjtő rendszer	46 620,38	46 620,38	kWh	20,34%
EV07 - PET2 - Szerszámhűtő	Adatgyűjtő rendszer	66 868,00	66 868,00	kWh	29,18%

Cola-Cola HBC Magyarország Kft.
Éves energetikai szakreferens jelentés: 2024.01.01 - 2024.12.31


ZALA - VILÁGÍTÁS ÉS ÉPÜLET VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁSA

Besorolási kategória	Energia fogy.	CO ₂ kibocsátás	Nettó költség
Vásárolt energia:	221 779,75 kWh	0,0000 tonna	16 194,56 ezer Ft
Társaság által felhasznált energia:	221 779,75 kWh	0,0000 tonna	16 194,56 ezer Ft
Épületekre fordított energia:	221 779,75 kWh	0,0000 tonna	16 194,56 ezer Ft

VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA

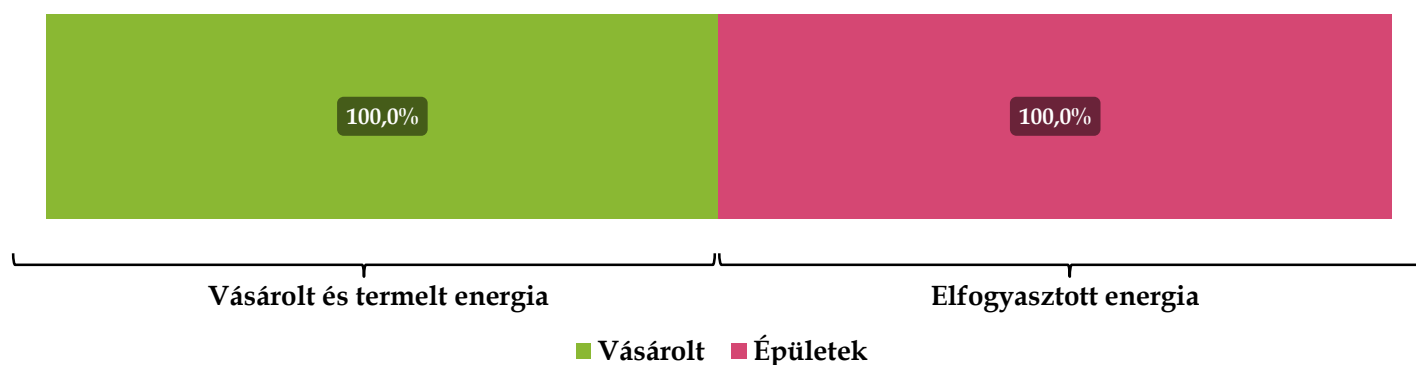

SAJÁT VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS

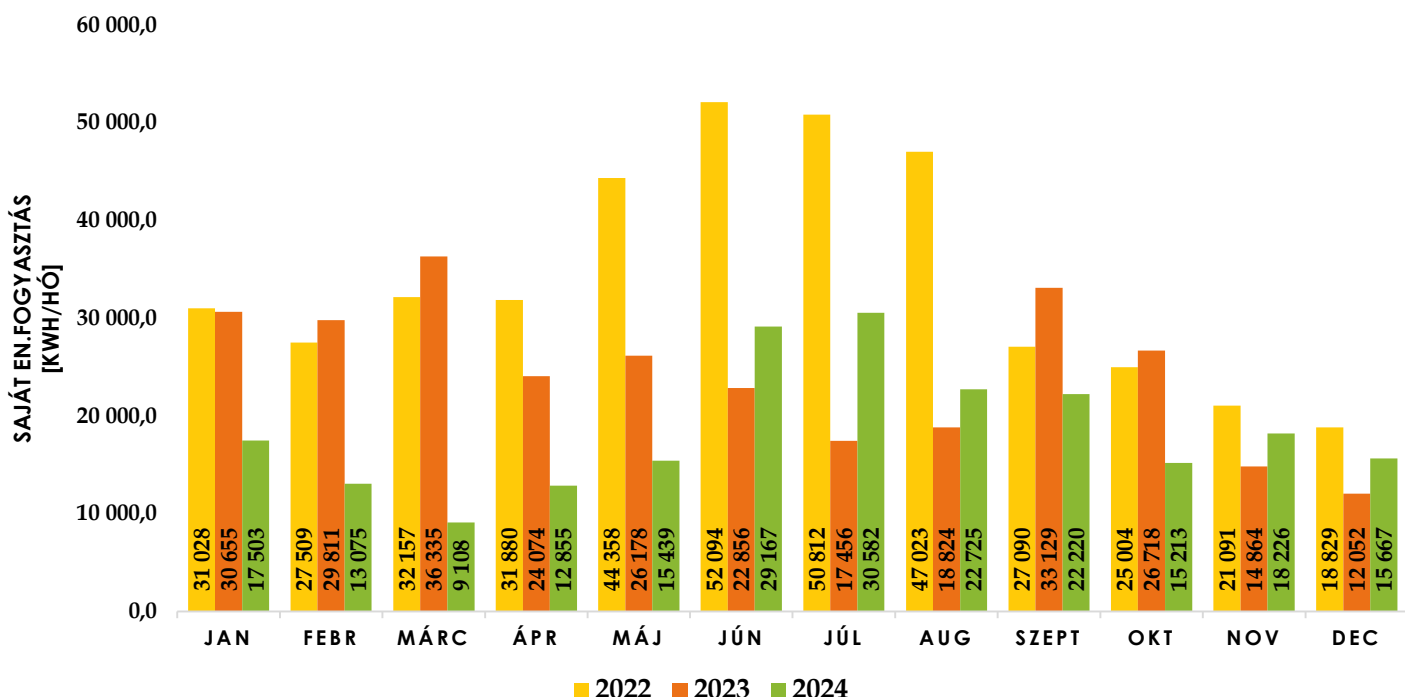


Nyilvántartott energia mérés megnevezése	Tárolt adat forrása	Mért adat	Energia fogy.	Me.	Fogy. arány
EV680 - Világítás és épület (vill.en.)	Becsült érték	221 779,8	221 779,8	kWh	100,00%

Cola-Cola HBC Magyarország Kft.
Éves energetikai szakreferens jelentés: 2024.01.01 - 2024.12.31


ZALA - VÍZKEZELŐ VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁSA

Besorolási kategória	Energia fogy.	CO ₂ kibocsátás	Nettó költség
Vásárolt energia:	69 306,26 kWh	0,0000 tonna	5 060,81 ezer Ft
Társaság által felhasznált energia:	69 306,26 kWh	0,0000 tonna	5 060,81 ezer Ft
Tevékenységre fordított energia:	69 306,26 kWh	0,0000 tonna	5 060,81 ezer Ft

VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA

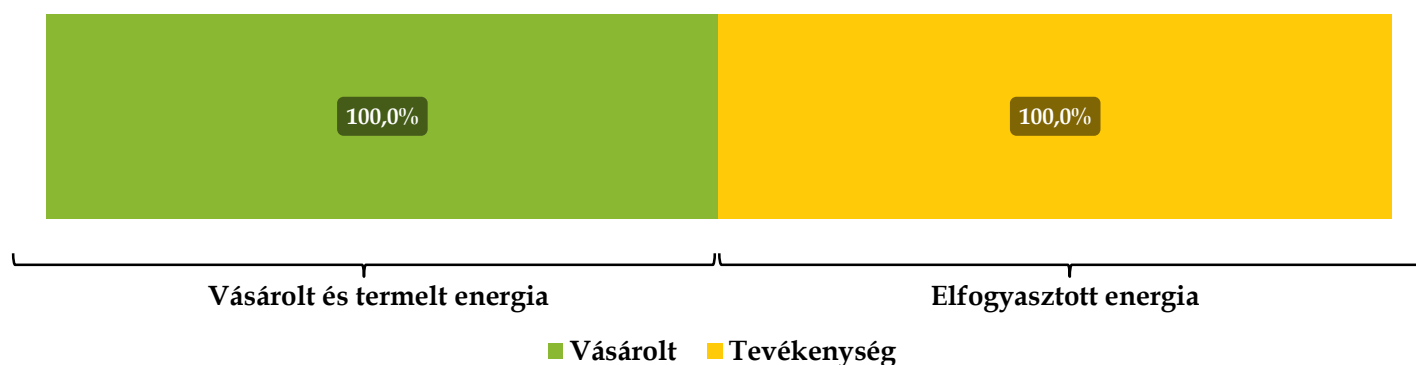

SAJÁT VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS

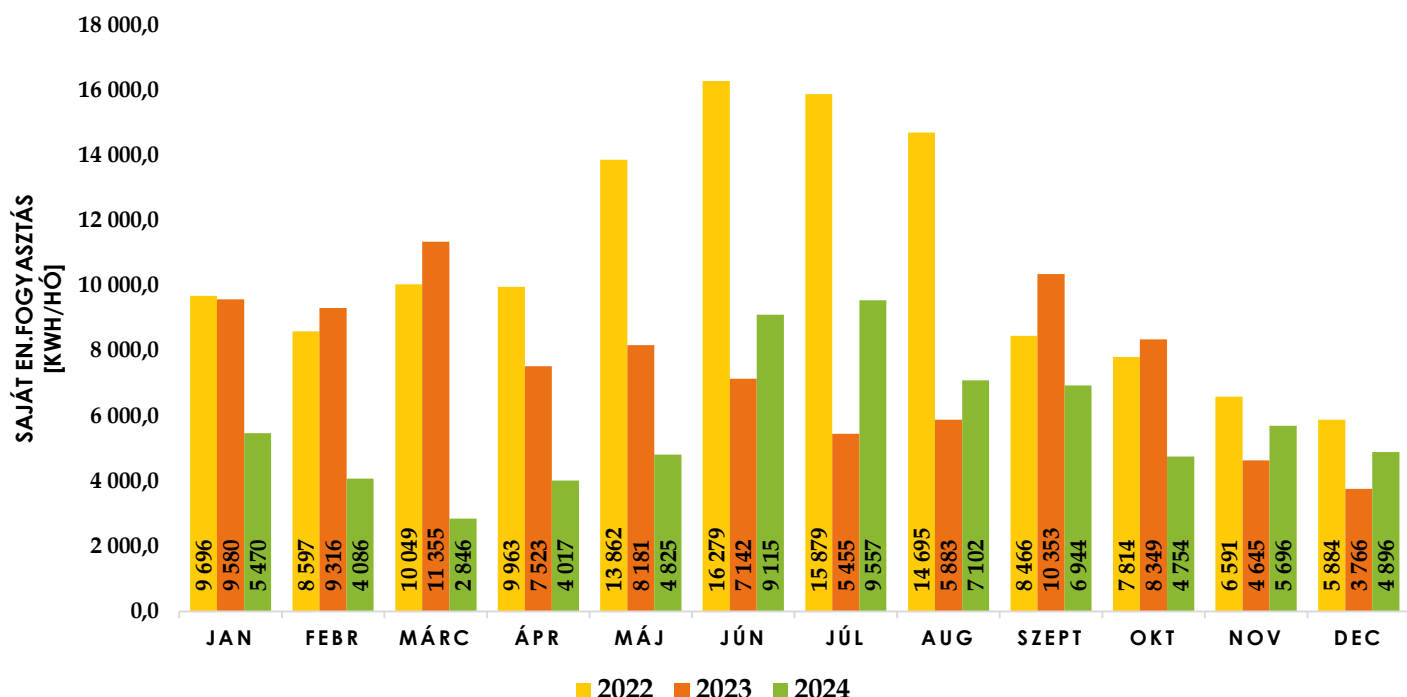


Nyilvántartott energia mérés megnevezése	Tárolt adat forrása	Mért adat	Energia fogy.	Me.	Fogy. arány
EV690 - Vízkezelő (vill.en)	Becsült érték	69 306,26	69 306,26	kWh	100,00%

Cola-Cola HBC Magyarország Kft.
Éves energetikai szakreferens jelentés: 2024.01.01 - 2024.12.31

ZALA - DEPÓ ÖSSZES ENERGIA FELHASZNÁLÁSA


Besorolási kategória	Energia fogy.	CO ₂ kibocsátás	Nettó költség
Vásárolt energia:	46,77 MWh	6,4194 tonna	1 822,79 ezer Ft
Társaság által felhasznált energia:	46,77 MWh	6,4194 tonna	1 822,79 ezer Ft
Épületekre fordított energia:	35,43 MWh	6,4194 tonna	994,45 ezer Ft
Tevékenységre fordított energia:	11,34 MWh	0,0000 tonna	828,34 ezer Ft

**EN.FOGYASZTÁS MEGOSZLÁSA
KATEGÓRIÁNKÉNT**

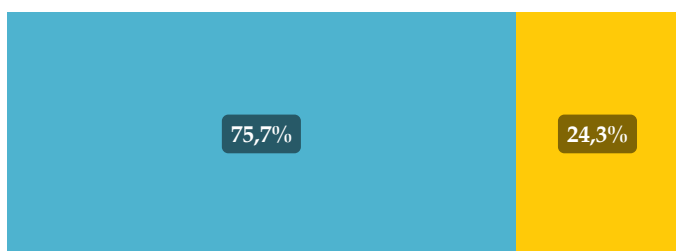


■ Épület ■ Tevékenység

**SAJÁT EN.FOGYASZTÁS
MEGOSZLÁSA EN. TÍPUSONKÉNT**

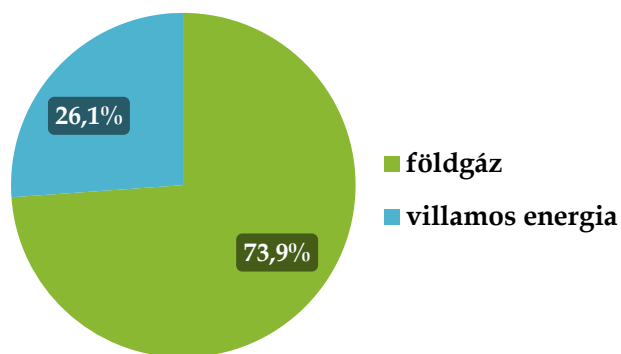

■ földgáz
■ villamos energia

ÖSSZES SAJÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS

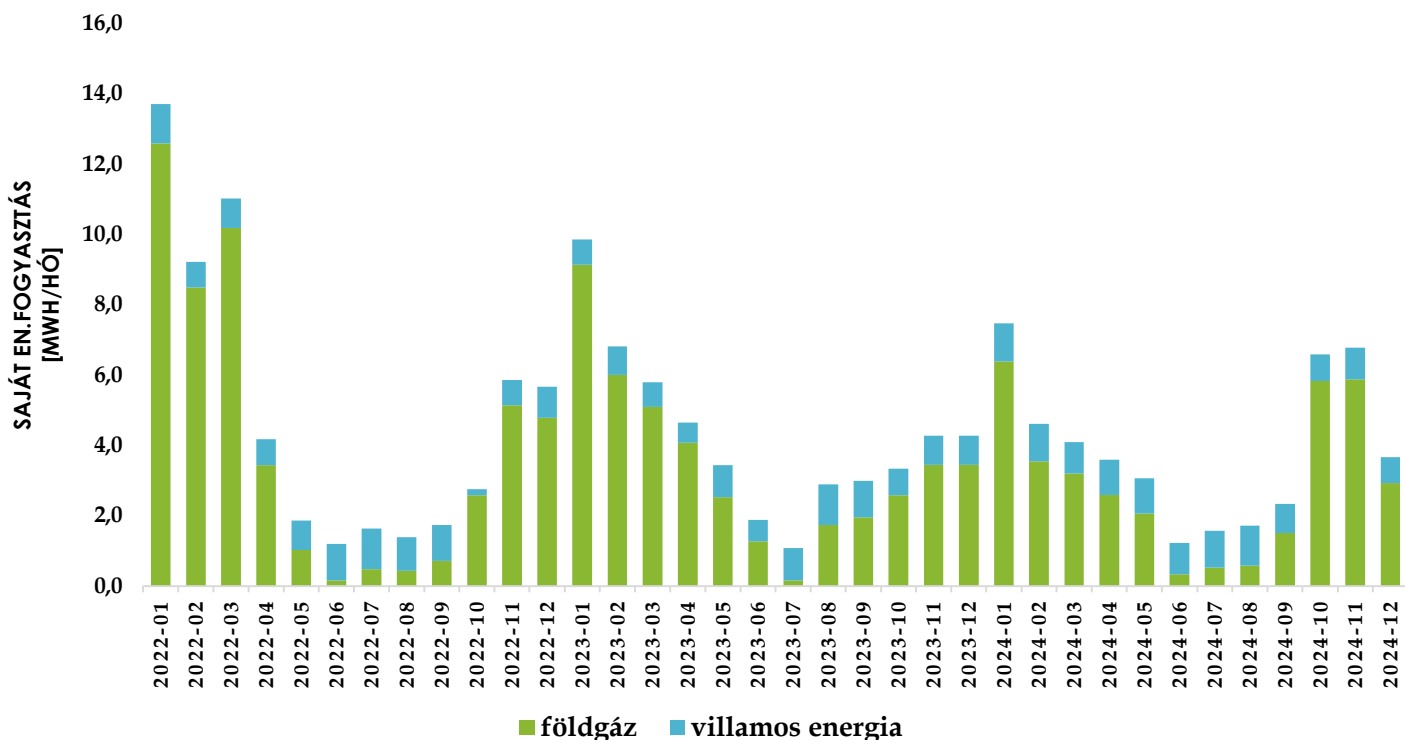


Cola-Cola HBC Magyarország Kft.
Éves energetikai szakreferens jelentés: 2024.01.01 - 2024.12.31


ZALA - DEPÓ FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÁSA

Besorolási kategória	Energia fogy.	CO ₂ kibocsátás	Előző évi fogy.
Vásárolt energia:	3 365,54 Nm ³	6,4194 tonna	3 940,05 Nm ³
Társaság által felhasznált energia:	3 365,54 Nm ³	6,4194 tonna	3 940,05 Nm ³
Épületekre fordított energia:	3 365,54 Nm ³	6,4194 tonna	3 940,05 Nm ³

FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA

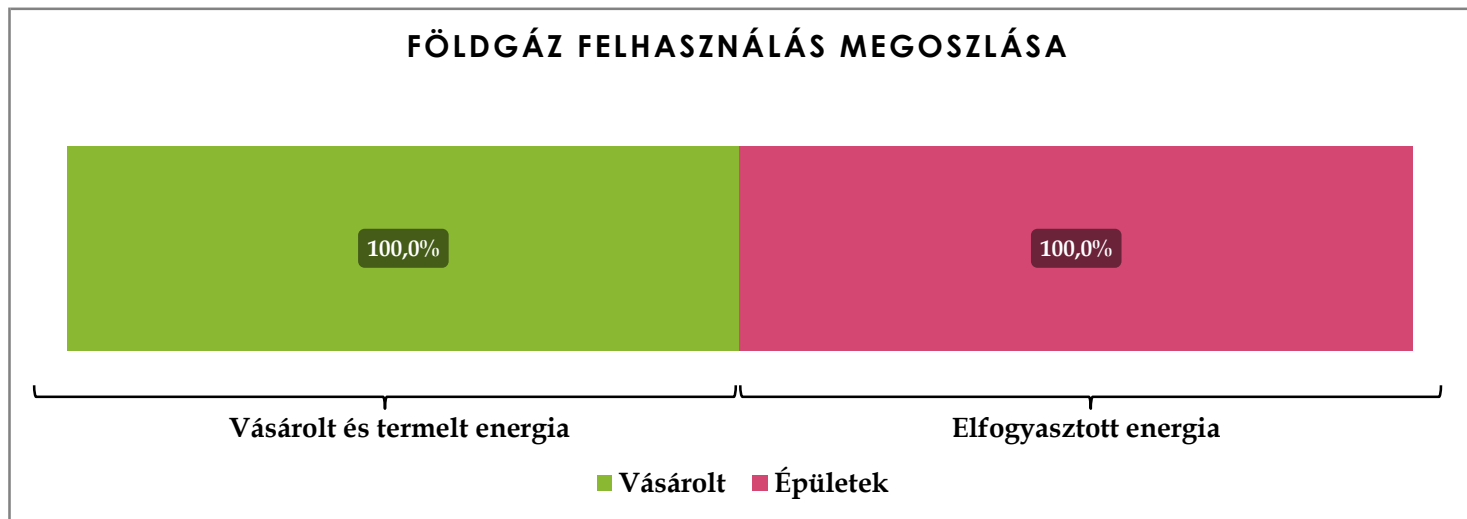

SAJÁT FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÁS

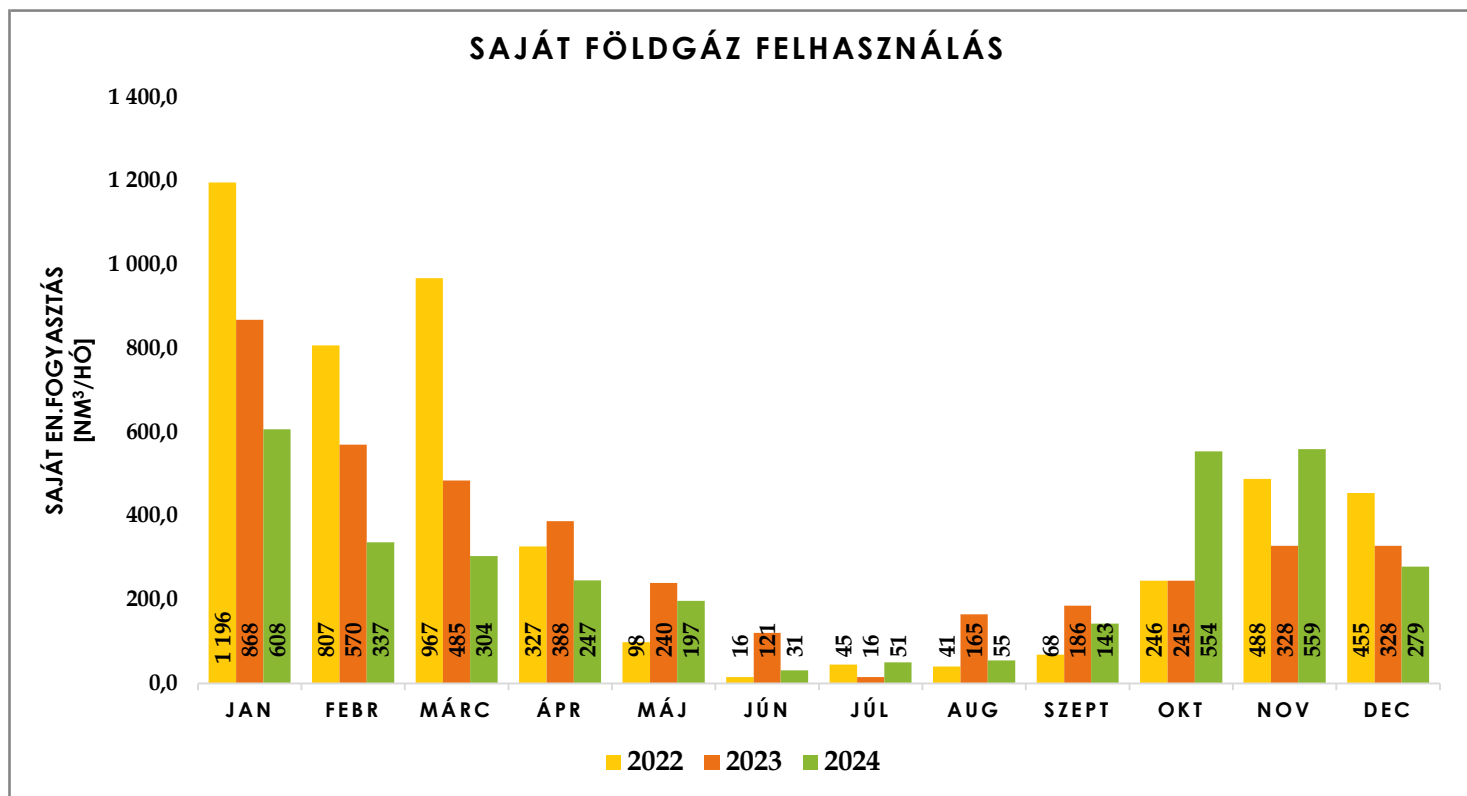


Nyilvántartott energia mérés megnevezése	Tárolt adat forrása	Mért adat	Energia fogy.	Me.	Fogy. arány
G61 - Depó almérő	Mérőóra leolvasás	3 365,54	3 365,54	Nm ³	100,00%

Cola-Cola HBC Magyarország Kft.
Éves energetikai szakreferens jelentés: 2024.01.01 - 2024.12.31


ZALA - DEPÓ VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁSA

Besorolási kategória	Energia fogy.	Múltb. fogy. (-1. év)	Múltb. fogy. (-2. év)
Vásárolt energia:	11 343,83 kWh	9 839,88 kWh	10 204,33 kWh
Társaság által felhasznált energia:	11 343,83 kWh	9 839,88 kWh	10 204,33 kWh
Tevékenységre fordított energia:	11 343,83 kWh	9 839,88 kWh	10 204,33 kWh

VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA

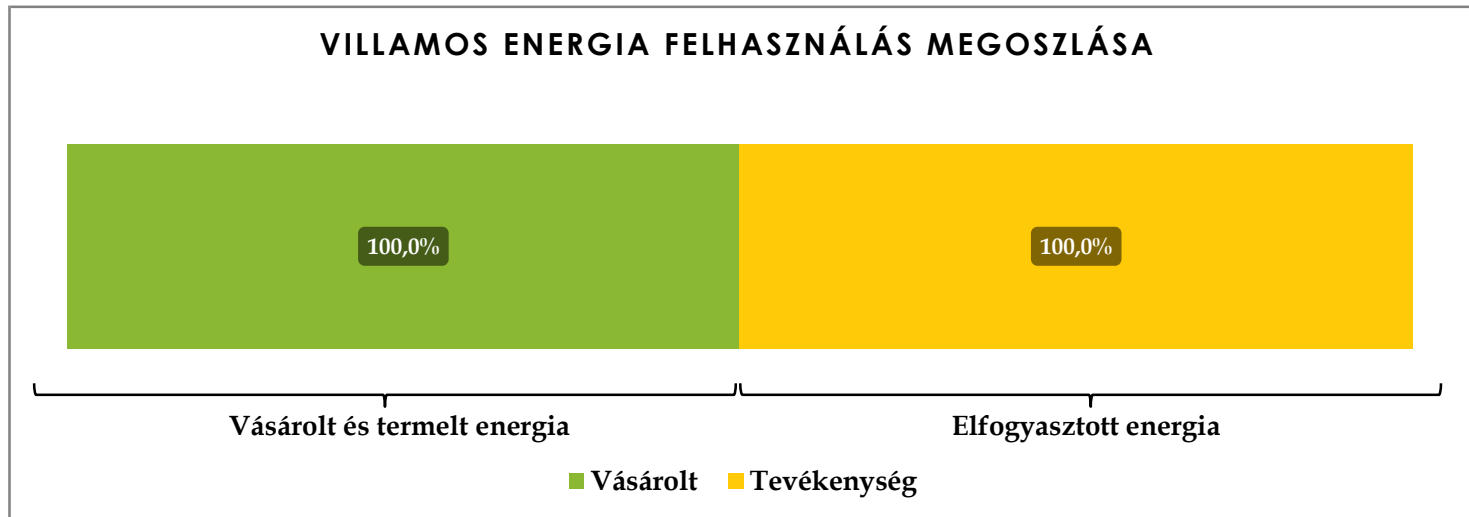

SAJÁT VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS

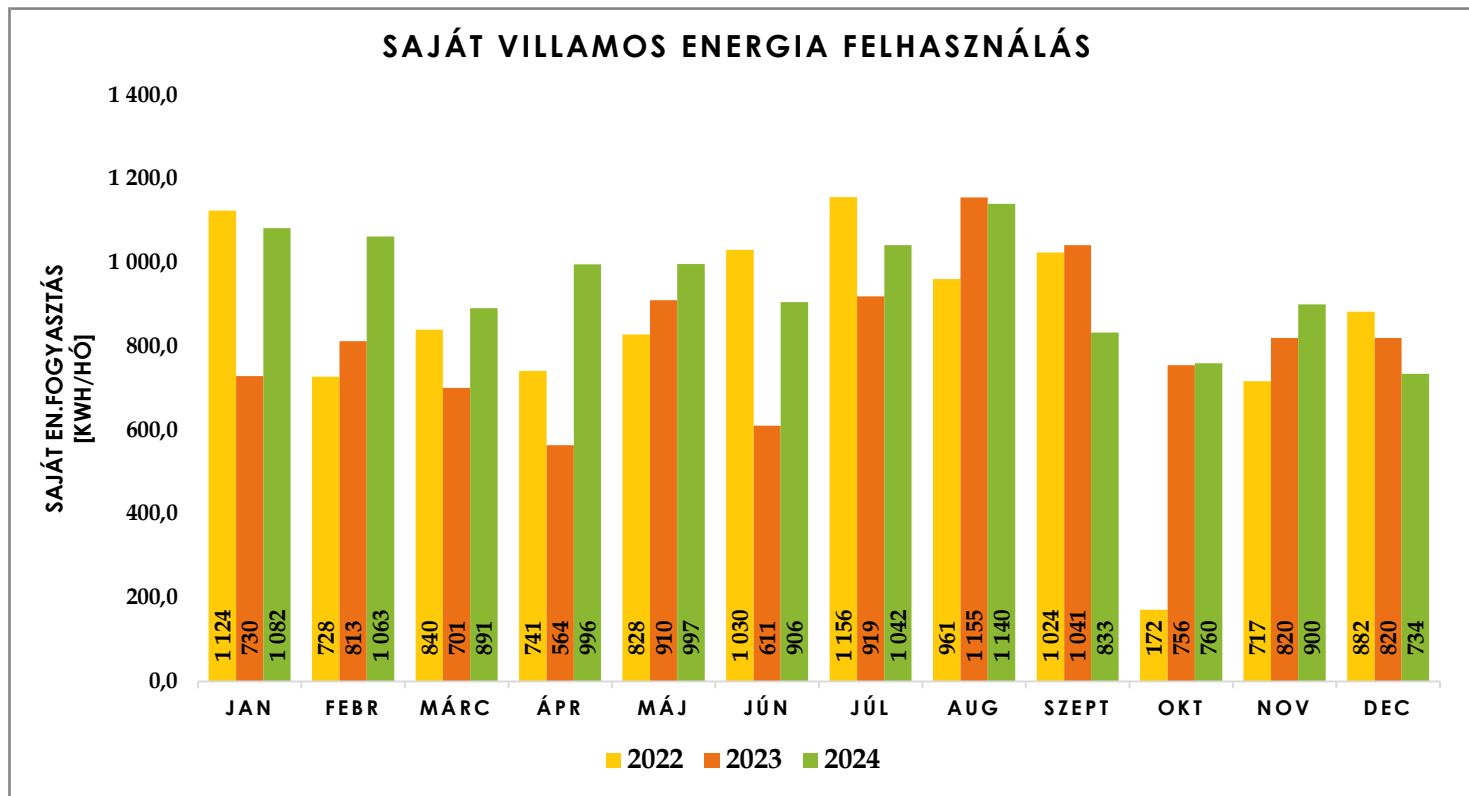

Nyilvántartott energia mérés megnevezése	Tárolt adat forrása	Mért adat	Energia fogy.	Me.	Fogy. arány
EV63 - Depó almérő	Mérőóra leolvasás	11 343,83	11 343,83	kWh	100,00%


Cola-Cola HBC Magyarország Kft.

Éves energetikai szakreferens jelentés: 2024.01.01 - 2024.12.31


ZALA - CARRIER HŐSZIVATTYÚK ÉS KAZÁNHÁZ VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁSA

Besorolási kategória	Energia fogy.	Múltb. fogy. (-1. év)	Múltb. fogy. (-2. év)
Vásárolt energia:	41 414,79 kWh	515 797,52 kWh	878 343,79 kWh
Társaság által felhasznált energia:	41 414,79 kWh	515 797,52 kWh	878 343,79 kWh
Tevékenységre fordított energia:	41 414,79 kWh	515 797,52 kWh	878 343,79 kWh

VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA

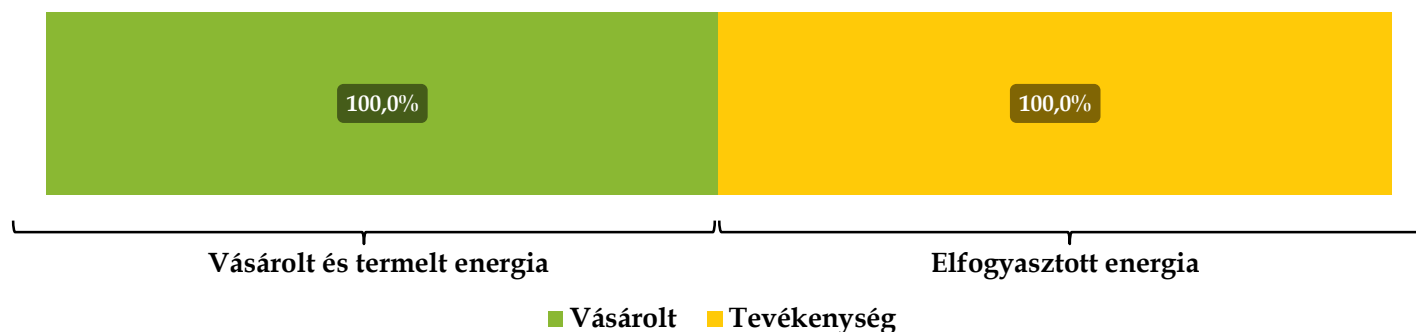

SAJÁT VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS

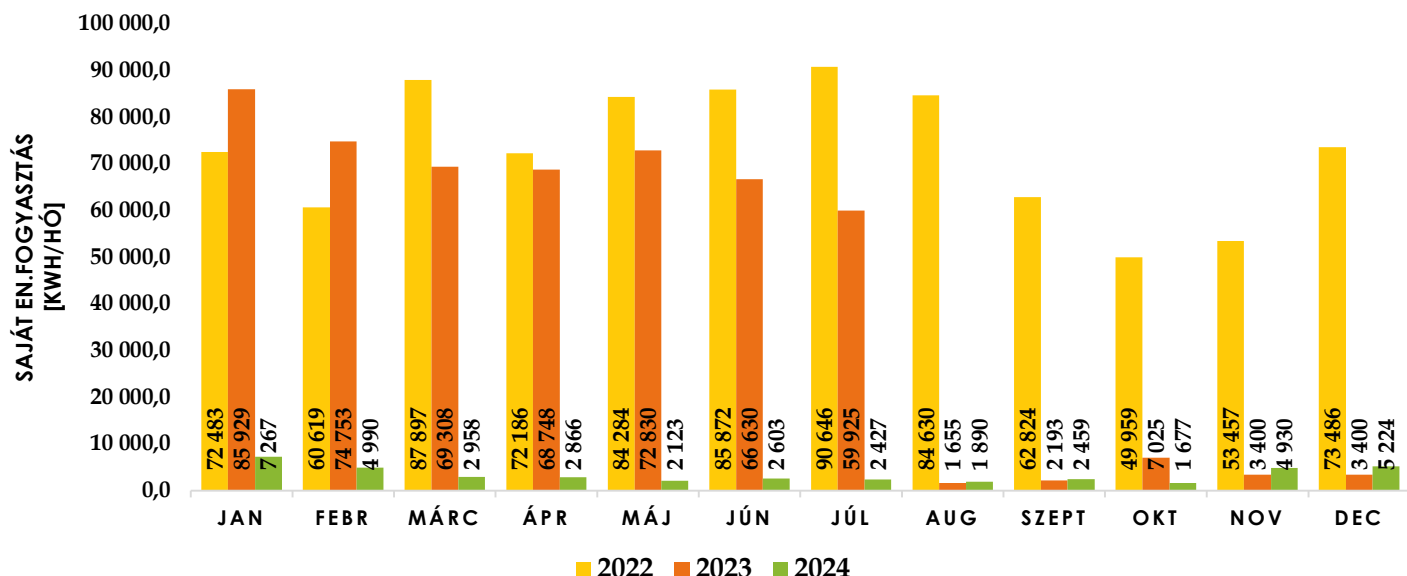

Nyilvántartott energia mérés megnevezése	Tárolt adat forrása	Mért adat	Energia fogy.	Me.	Fogy. arány
EV08 - Kazánház	Adatgyűjtő rendszer	40 154,79	40 154,79	kWh	96,96%
EV09 - Hőszivattyú #1 (Carrier #1)	Adatgyűjtő rendszer	750,00	750,00	kWh	1,81%
EV15b - Hőszivattyú kering. szivattyú csop. 2.	Adatgyűjtő rendszer	510,00	510,00	kWh	1,23%
EV14 - Hőszivattyú #2 (Carrier #2)	Adatgyűjtő rendszer	0,00	0,00	kWh	0,00%
EV15a - Hőszivattyú kering. szivattyú csop. 1.	Adatgyűjtő rendszer	0,00	0,00	kWh	0,00%

Cola-Cola HBC Magyarország Kft.
Éves energetikai szakreferens jelentés: 2024.01.01 - 2024.12.31

TÁRSASÁG ENERGIAHATÉKONYSÁGGAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEI

Az időszakban nem történt energiahatékonyt növelő intézkedés.

Az időszakban nem történt szemléletformálási intézkedés.